



40- ya

SEAPAL
• VALLARTA •

Acta

En el municipio de Puerto Vallarta Jalisco, Jalisco siendo las 09:00 (Nueve horas) del día 14 (catorce) de Julio de 2014, se reunieron los miembros del Comité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta Jalisco, en la cuarta sesión ordinaria para desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Firma de la lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura de la orden del día.
4. Lectura del acta anterior.
5. Revisión de la agenda de trabajo.
 1. Recepción, Fallo Técnico y Fallo de Adjudicación de los siguientes procesos de adquisiciones:
 - A. Licitación Pública Local No. 015/23291/2014 para la adquisición de 6 bombas sumergibles para agua potable, 4 bombas de turbina vertical, 1 cuerpo de tazones lubricación de agua, de acuerdo al anexo 1 de las bases.
 - B. Licitación Pública Nacional No. 16/23416/2014 para la adquisición de 5 actualizaciones y reinstalaciones de URC con especificaciones de acuerdo al anexo 1 de las bases.
 - C. Licitación Pública Local No. 017/11564/2014 para el servicio de mantenimiento correctivo a filtro prensa de banda No. 1 de la planta norte II con especificaciones de acuerdo al anexo 1 de las bases.
6. Asuntos varios.
7. Lectura de acuerdos y Comisiones.
8. Cierre del acta.

Punto 1 del orden del día. Se pasó lista de asistencia.

Punto 2 del orden del día. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la cuarta sesión ordinaria del SEAPAL Vallarta, participando en la misma:

Lic. Cesar Ignacio Abarca Gutiérrez	Presidente
LAE Gilberto Javier Fernández C.	Secretario Ejecutivo
Lic. Alejandro Torres Magaña	Vocal Asociación de Hoteles y Moteles
Lic. Ignacio Enrique García Encarnación	Vocal Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
Lic. Martín Puebla Ontiveros	Vocal CANACO
Evangelina Sánchez Dueñas	Vocal CANIRAC
Lic. Sergio Morales Flores	Vocal Coparmex
Sra. Rosalina Díaz López	Invitado Permanente, Contralor Interno

Punto 3 del orden del día. Se dio lectura y aprobación del orden del día. Se puso a consideración el orden del día para el desarrollo de la sesión, estando de acuerdo los asistentes.

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el orden del día.

Punto 4 del orden del día. Se dio lectura y aprobación a las actas anteriores.

Se pasa a consideración de los miembros de la Comisión que estuvieron presentes la aprobación del acta de la sesión anterior del Comité de Adquisiciones del SEAPAL Vallarta la cual es aprobada en el desarrollo en el día y con las personas que cubrieron dicha sesión.

Punto 5 del orden del día. Revisión de la agenda de trabajo.

I.- Recepción, Fallo Técnico y Fallo de Adjudicación de los siguientes procesos de adquisiciones:

A. Licitación Pública local **No. 015/23291/2014** para la adquisición de 6 bombas sumergibles para agua potable, 4 bombas de turbina vertical, 1 cuerpo de tazones lubricación de agua, de acuerdo al anexo 1 de las bases.

En el proceso participaron los siguientes proveedores:

VENTA DE EQUIPOS GRACIDA, S.A. DE C.V.
PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.
POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

Se realiza la apertura de los sobres que contienen la información de los sobres técnicos, firmándose los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas de los proveedores.

Cabe hacer la aclaración que la recepción de los sobres no implica la aceptación técnica de las propuestas presentadas, las mismas quedarán para una revisión detallada por el área técnica correspondiente.

Se procedió a realizarse el dictamen técnico por parte del área correspondiente en el cual se identifica que el proveedor participante cumple con los requerimientos técnicos y administrativos, por lo que adquieren el derecho a participar en la siguiente etapa del proceso denominada "Apertura de Propuestas económicas". Se elaborará el correspondiente cuadro económico comparativo, mismo que servirá de base para evaluar el aspecto económico y realizar el respectivo Fallo de Adjudicación. El acta de Dictamen técnico forma parte integral de la presente minuta.

Se efectuó el Fallo de Adjudicación respectivo el cual forma parte integral de la presente minuta

B Licitación Pública Nacional **No. No. 16/23416/2014** para la adquisición de 5 actualizaciones y reinstalaciones de URC con especificaciones de acuerdo al anexo 1 de las bases.

En el proceso participaron los siguientes proveedores:

INOVA CONTROL, S.A. DE C.V.
SCADA CONTROLS, S.A. DE C.V

Se realiza la apertura de los sobres que contienen la información de los sobres técnicos, firmándose los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas de los proveedores.

Cabe hacer la aclaración que la recepción de los sobres no implica la aceptación técnica de las propuestas presentadas, las mismas quedarán para una revisión detallada por el área técnica correspondiente.

Se procedió a realizarse el dictamen técnico por parte del área correspondiente en el cual se identifica que el proveedor participante cumple con los requerimientos técnicos y administrativos, por lo que adquieren el derecho a participar en la siguiente etapa del proceso denominada "Apertura de Propuestas económicas". Se elaborará el correspondiente cuadro económico

comparativo, mismo que servirá de base para evaluar el aspecto económico y realizar el respectivo Fallo de Adjudicación. El acta de Dictamen técnico forma parte integral de la presente minuta.

Se efectuó el Fallo de Adjudicación respectivo el cual forma parte integral de la presente minuta

C. Licitación Pública Local No. 017/11564/2014 para el servicio de mantenimiento correctivo a filtro prensa de banda No. 1 de la planta norte II con especificaciones de acuerdo al anexo 1 de las bases

En el proceso participaron los siguientes proveedores:

ANABEL CIORUN CIORUN

Se realiza la apertura de los sobres que contienen la información de los sobres técnicos, firmándose los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas de los proveedores.

Cabe hacer la aclaración que la recepción de los sobres no implica la aceptación técnica de las propuestas presentadas, las mismas quedarán para una revisión detallada por el área técnica correspondiente.

Se procedió a realizarse el dictamen técnico por parte del área correspondiente en el cual se identifica que el proveedor participante cumple con los requerimientos técnicos y administrativos, por lo que adquieren el derecho a participar en la siguiente etapa del proceso denominada "Apertura de Propuestas económicas". Se elaborará el correspondiente cuadro económico comparativo, mismo que servirá de base para evaluar el aspecto económico y realizar el respectivo Fallo de Adjudicación. El acta de Dictamen técnico forma parte integral de la presente minuta.

Se efectuó el Fallo de Adjudicación respectivo el cual forma parte integral de la presente minuta

Punto 6 del orden del día. Asuntos varios.

Primero.- Se da respuesta por parte de la Dirección General de Abastecimientos, Dirección de Adquisiciones, al oficio número D.J. 315/2014 de fecha 03 de abril del 2014, dirigido al Subsecretario de Administración de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco; que refiera a que se lleve a cabo por dicha Secretaria el proceso de concurso para la contratación de servicios profesionales relativo al trámite del procedimiento legal y contable para la recuperación del Impuesto al Valor Agregado que ha enterado este organismo, el periodo del 1 de julio del 2013 al 31 de diciembre del 2013. Así mismo, se da respuesta por parte de la Dirección General de Abastecimientos, Dirección de Adquisiciones, al oficio número D.J. 516/2014 de fecha 02 de julio del 2014, dirigido al Subsecretario de Administración de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco; que refiera a que se lleve a cabo por dicha Secretaria el proceso de concurso para la contratación de servicios profesionales relativo al trámite del procedimiento legal y contable para la recuperación del Impuesto al valor Agregado que ha enterado este organismo, el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2014.

Para ello se remitió por parte de la Dirección General de Abastecimientos el acta mediante la cual llevan a cabo el proceso de adjudicación para la contratación de servicios profesionales relativo al trámite del procedimiento legal y contable para la recuperación del Impuesto al Valor Agregado que ha enterado este organismo, uno por el periodo del 1 de julio del 2013 al 31 de diciembre del 2013 y otro por el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2014, en la misma informan de las propuestas que cumplen los requerimientos técnicos de acuerdo con los criterios previstos en las bases del procedimiento; siendo que el proveedor **CONSORCIO DE SERVICIOS PROFESIONALES PV, S.C.** cumple íntegramente los requisitos técnicos y presenta una propuesta económica para la PARTIDA 1 de una comisión del 10% más IVA, por su parte el proveedor **PVR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.** cumple íntegramente los requisitos técnicos y presenta dos propuestas económicas para las PARTIDAS 1 y 2, cada una de una comisión del 10% más IVA, dejando la Secretaria la adjudicación al organismo, por lo que en base

a las propuestas técnicas y económicas se efectúa en este momento el Fallo de Adjudicación respectivo quedando adjudicada la **PARTIDA 1** consistente en **Servicios Profesionales Legal y Contable para la Recuperación (devolución) del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el periodo del 1 de julio del 2013 al 31 de diciembre del 2013** al proveedor **CONSORCIO DE SERVICIOS PROFESIONALES PV, S.C**; asimismo, se adjudica la **PARTIDA 2** consistente en **Servicios Profesionales Legal y Contable para la Recuperación (devolución) del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2014** al proveedor **PVR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Segundo.- - En vista que el organismo llevo a cabo un contrato con la empresa **Productos y Equipos para Filtración de Occidente, S.A. de C.V.**, referente al suministro de módulos y placa integral para rehabilitación de 2 dos filtros de 50 litros por segundo cada uno, por la cantidad de \$1,567,096.20 IVA incluido aprobándose dicha adquisición en la reunión de Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones celebrada el 28 veintiocho de Abril del año 2014, mediante Concurso con número SEAPAL 08/11451/2014; asimismo, en vista de que el organismo requiere para su operación de manera urgente por la descompostura de un filtro, el suministro adicional de 1 un módulo y placa integral para rehabilitación de 1 un filtro adicional de 50 litros por segundo, por la cantidad adicional del 25% veinticinco por ciento, siendo \$391,774.05 IVA incluido; y en virtud de que el artículo 18 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco permite la modificación de los contratos por causas justificadas con un incremento de hasta un 30% en volúmenes; por lo que se analiza y autoriza el incremento en el producto solicitado, siendo un aumento en un 25% veinticinco por ciento de la cantidad del contrato referido.





Tercero.- - En vista que el organismo llevo a cabo un contrato con la empresa **Productos y Equipos para Filtración de Occidente, S.A. de C.V.**, referente a 55,000 kgs. (Cincuenta y cinco mil kilogramos) de Zeolita Selectiva, tamaño de Poro 3.55-9.45 Angstroms, Densidad 0.75 Gr/Cm3 para remoción de metales y turbiedad, aprobándose dicha adquisición en la reunión de Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones celebrada el 19 diecinueve de Mayo del año 2014, mediante Concurso con número SEAPAL 10/23003/2014; asimismo, en vista de que el organismo requiere para su operación de manera urgente por la descompostura de un filtro, el suministro del 25% veinticinco por ciento de producto adicional, siendo la cantidad de 13,750 kgs. (Trece mil setecientos cincuenta kilogramos) ; y en virtud de que el artículo 18 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco permite la modificación de los contratos por causas justificadas con un incremento de hasta un 30% en volúmenes; por lo que se analiza y autoriza el incremento en monto y cantidad del contrato referido en un 25% veinticinco por ciento.

Cuarto.- - Se informa que el 08 ocho de Abril del año 2014, el organismo celebró con **Urbanización y Riego Baja California S.A. de C.V.** el contrato de compraventa n° SEAPAL 001/22798/2014 por la compra 4000 (Cuatro mil) medidores de chorro múltiple de 5/8 x 3/4, por la cantidad de **\$1,099.680.00** incluyendo el IVA, aprobada en la reunión de Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del 19 de Marzo del año 2014. Siendo que la empresa solo pudo proporcionar 1000 mil medidores aduciendo imposibilidad de proporcionar los 3000 (Tres mil) medidores de chorro múltiple de 5/8 x 3/4 restantes por causas de fuerza mayor.

Por lo anterior, se solicita la aprobación de que la empresa **MEDDS, S.A. de C.V.** quien quedo en segundo lugar en la partida "1" del concurso con número SEAPAL 001/22798/2014, se le adjudique la compra de los 3000 (Tres mil) medidores de chorro múltiple de 5/8 x 3/4 restantes, por la cantidad de **\$966,570.00 Novecientos sesenta y seis mil quinientos setenta pesos 00/100 M.N.** incluye Impuesto al Valor Agregado. Se aprueba la adjudicación.

Punto 7 del orden del día. No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión, siendo las 15 (quince) hrs. estando de acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Presidente de la Comisión Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez	
Secretario Ejecutivo de la Comisión L.A.E. Gilberto Javier Fernández Flores	
Vocal Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas Lic. Ignacio Enrique García Encarnación	
Vocal Representante CANIRAC Sra. Evangelina Sánchez Dueñas	
Vocal Asociación de Hoteles y Moteles Lic. Alejandro Torres Magaña	
Vocal Representante de la Cámara de Comercio Lic. Martín Puebla Ontiveros	
Vocal Representante Coparmex Lic. Sergio Morales Flores	
Sra. Rosalina Díaz López Contralor Interno	

Nota: Esta hoja de firmas corresponde a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del SEAPAL Vallarta, celebrada el día 14 de mes de julio de 2014.

**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**

Acta de Dictamen Técnico de la Licitación Pública Local No. 15/23291/2014

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 9:20 horas del día 14 de Julio del 2014, se reunieron en la cuarta sesión ordinaria los miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en la sala de juntas de la Dirección General, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho, en la colonia Lázaro Cárdenas, para celebrar el acto de dictamen técnico de la licitación pública local No. 015/23291/2014 para la adquisición de 6 bombas sumergibles para agua potable, 4 bombas de turbina vertical, 1 cuerpo de tazones lubricación de agua, de acuerdo al anexo 1 de las bases. Con la finalidad de determinar cuales de ellos pasan a la siguiente etapa de la licitación, denominada apertura de propuestas económicas, para tal efecto, se hace la siguiente relación de:

Antecedentes:

Que el SEAPAL, convocó mediante publicación en los diarios de la prensa y Occidental el día 30 de junio de 2014 a las compañía interesadas en participar en la licitación pública local No. 015/23291/2014 para la adquisición de 6 bombas sumergibles para agua potable, 4 bombas de turbina vertical, 1 cuerpo de tazones lubricación de agua, de acuerdo al anexo 1 de las bases., citado en la parte introductiva del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los artículos 1, 8, fracción I, 10, fracción I, y 55 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, del cual 4 empresas recogieron las bases de la licitación siendo las siguientes:

VENTA DE EQUIPOS GRACIDA, S.A. DE C.V

PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.

POWER DEPOT, S.A. DE C.V.

Con fecha 14 de julio de 2014, entregaron sus propuestas técnicas y económicas, obteniendo así el derecho a participar en el presente licitación y presentaron propuestas, mismas que se analizan en este acto por los integrantes de la comisión que asisten a esta reunión.



**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**

Acta de Dictamen Técnico de la Licitación Pública Local No. 15/23291/2014

Dictamen:

Con base en el análisis técnico de las propuestas, elaborado por el Ing. Arturo Rendón Guerrero, Jefe del Departamento de Producción de Agua Potable del SEAPAL VALLARTA, determinaron los miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones lo siguiente:

La empresa participante, **VENTA DE EQUIPOS GRACIDA S.A DE C.V.** cumple la etapa técnica y adquiere el derecho a participar en la apertura de sus propuestas económicas, en las siguientes partidas: PARTIDA 3.- BOMBA TURBINA VERTICAL 60 LPS 90 MTS., PARTIDA 4.- BOMBA TURBINA VERTICAL 60 LPS 45 MTS., PARTIDA 9.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL 80 LPS 20 MTS., en las demás partidas no cumple con las especificaciones, conforme al anexo 1 de las bases del presente proceso.

La empresa participante, **PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.** cumple la etapa técnica y adquiere el derecho a participar en la apertura de sus propuestas económicas, en las siguientes partidas: PARTIDA 1.- CUERPO TAZONES LUBRICACION AGUA 18 LPS., PARTIDA 2.- BOMBA TURBINA VERTICAL 18 LPS 36 MTS., PARTIDA 3.- BOMBA TURBINA VERTICAL 60 LPS 90 MTS., PARTIDA 4.- BOMBA TURBINA VERTICAL 60 LPS 45 MTS., PARTIDA 5.- BOMBA TURBINA VERTICAL 18 LPS 82 MTS., PARTIDA 6.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 18 LPS 95 MTS., PARTIDA 7.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 32 LPS 80 MTS., PARTIDA 8.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 60 LPS 95 MTS., PARTIDA 10.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 70 LPS 90 MTS., PARTIDA 11.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 100 LPS 95 MTS., en las demás partidas no cumple con las especificaciones, conforme al anexo 1 de las bases del presente proceso.


La empresa participante, **POWER DEPOT, S.A. DE C.V.** cumple la etapa técnica y adquiere el derecho a participar en la apertura de sus propuestas económicas, en las siguientes partidas: PARTIDA 1.- CUERPO TAZONES LUBRICACION AGUA 18 LPS., PARTIDA 2.- BOMBA TURBINA VERTICAL 18 LPS 36 MTS., PARTIDA 3.- BOMBA TURBINA VERTICAL 60 LPS 90 MTS., PARTIDA 4.- BOMBA TURBINA VERTICAL 60 LPS 45 MTS., PARTIDA 5.- BOMBA TURBINA VERTICAL 18 LPS 82 MTS., PARTIDA 6.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 18 LPS 95 MTS., PARTIDA 7.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 32 LPS 80 MTS., PARTIDA 8.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 60 LPS 95 MTS., PARTIDA 9.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL 80 LPS 20 MTS., en las demás partidas no cumple con las especificaciones, conforme al anexo 1 de las bases del presente proceso.


**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**


Acta de Dictamen Técnico de la Licitación Pública Local No. 15/23291/2014


En tal virtud la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones determina que son motivos suficientes para que los concursantes antes mencionados pasen a la siguiente etapa de apertura de propuestas económicas.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes de la comisión que asisten a esta reunión y los concursantes que quisieron hacerlo.



Lic. Cesar Ignacio Abarca Gutiérrez
Presidente de la Comisión



L.A.E. Gilberto Javier Fernández C.
Secretario Ejecutivo

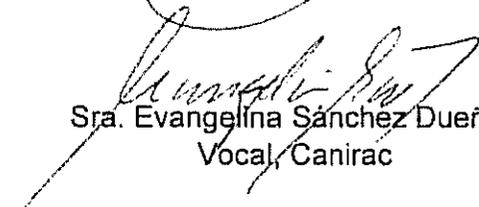

Lic. Alejandro Torres Magaña.
Vocal, Asoc. de Hoteles y Moteles


Lic. Sergio Morales-Flores
Vocal, Coparmex


Lic. Ignacio Enrique García Encarnación
Vocal, Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas


Lic. Martín Puebla Ontiveros
Vocal, Canaco


Sra. Rosalina Díaz López
Contraloría Interna


Sra. Evangelina Sánchez Dueñas
Vocal, Canirac

La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen técnico de fecha 14 de julio del 2014 relativa a la licitación pública local No. 015/23291/2014 para la adquisición de 6 bombas sumergibles para agua potable, 4 bombas de turbina vertical, 1 cuerpo de tazones lubricación de agua, de acuerdo al anexo 1 de las bases.



CONCENTRADO PROPUESTA TECNICA
LICITACION PÚBLICA LOCAL 15 / 23291 /2014

14-jul-14

PARTIDA	REQUERIMIENTOS TECNICOS	GRACIDA	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	
1	CUERPO TAZONES LUBRICACION AGUA 18 LPS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	BOMBA TURBINA VERTICAL 18 LPS 36 MTS.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	BOMBA TURBINA VERTICAL 60 LPS 90 MTS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	BOMBA TURBINA VERTICAL 60 LPS 45 MTS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	BOMBA TURBINA VERTICAL 18 LPS 82 MTS.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	BOMBA SUMERGIBLE AGUA POTABLE 18 LPS 95 MTS	NO PRESENTA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	
7	SOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 32 LPS, 80 MTS.	NO PRESENTA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	
8	SOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 60 LPS, 95 MTS.	NO PRESENTA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	
9	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL 80 LPS, 20 MTS.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
10	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 70 LPS, 90 MTS.	NO PRESENTA PROPUESTA	CUMPLE	NO CUMPLE	
11	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 100 LPS, 95 MTS.	NO PRESENTA PROPUESTA	CUMPLE	NO CUMPLE	

A T E N T A M E N T E .

ING. ARTURO RENDON GUERRERO
JEFE DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TECNICOS PARTIDA No.1 GALERIA # 3
LICITACION PÚBLICA LOCAL 15 / 23291 /2014

14-jul-14

REQUERIMIENTOS TECNICOS	GRACIDA	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		
1 CUERPO DE TAZONES LUBRICACION AGUA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
GASTO 18 L.P.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
C.D.T. 82 MTS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
30 HP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
3 Fases	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
LUBRICACION AGUA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
IMPULSOR CERRADO	NO CUMPLE, PROPONE IMPULSOR SEMI ABIERTO	CUMPLE	CUMPLE		
FLECHA DE ACERO INOXIDABLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
CEDAZO TIPO CESTO EN ACERO INOXIDABLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
TAZONES DE HIERRO DUCTIL PARA TRABAJO PESADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Que trabaje en la parte alta de su curva de eficiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
PARA INSTALARSE EN UN POZO CON ADEME DE 14"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
GARANTIA MINIMA DOS AÑOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

ATENTAMENTE

ING. ARTURO RENDON GUERRERO
JEFE DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TECNICOS PARTIDA No.2 POZO # 4-B
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 15 / 23291 / 2014

14-jul-14

REQUERIMIENTOS TECNICOS	GRACIDA	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		
1 BOMBA TURBINA VERTICAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
GASTO 60 L.P.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
C.D.T. 90 MTS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
LONGITUD DE COLUMNA 30 m INCLUYENDO BOMBA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
3 Fases	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
220/440 VOLTS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
60 HZ. 1800 RPM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
BOMBA TURBINA VERTICAL LUBRICAION AGUA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
IMPULSOR CERRADO DE BRONCE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
CABEZAL DE DESCARGA FIERRO VACIADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
FLECHA COL ROLL 3.05 m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
CASQUILLO DE ACERO INOX SALIENTE 1/8 DE ESPESOR X 7" DE LARGO REMPLASABLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
ARAÑAS DE BRONCE REFORZADA PARA BUJE INTERCAMBIABLE DE 4" DE LONGITUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
PARA ADEME DE 14"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
EFICIENCIA PREMIUM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
AILAMIENTO CALSE H	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Garantia minima 2 años	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

ATENTAMENTE.

ING. ARTURO RENDON GUERRERO
JEFE DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TECNICOS PARTIDA No.3 POZO # 3 VTA.
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 15 / 23291 / 2014

14-jul-14

REQUERIMIENTOS TECNICOS	GRACIDA	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		
1 BOMBA TURBINA VERTICAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
GASTO 18 L.P.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
C.D.T. 82 MTS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
LONGITUD DE COLUMNA 36 m INCLUYENDO BOMBA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
3 Fases	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
220/440 VOLTS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
60 HZ. 1800 RPM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
BOMBA TURBINA VERTICAL LUBRICACION AGUA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
IMPULSOR CERRADO DE BRONCE	NO CUMPLE, PROPONE IMPULSOR SEMI ABIERTO	CUMPLE	CUMPLE		
CABEZAL DE DESCARGA FIERRO VACIADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
FLECHA COL ROLL 3.05 m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
CASQUILLO DE ACERO INOX SALIENTE 1/8 DE ESPESOR X 7" DE LARGO REMPLASABLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
ARAÑAS DE BRONCE REFORZADA PARA BUJE INTERCAMBIABLE DE 4" DE LONGITUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
PARA ADEME DE 14"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
EFICIENCIA PREMIUM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
AILAMIENTO CALSE H	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
GARANTIA MINIMA 2 AÑOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

ATENTAMENTE.

ING. ARTURO RENDÓN GUERRERO
JEFE DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TECNICOS PARTIDA No. 4 POZO #13-A
 LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 15 / 23291 / 2014

14-jul-14

REQUERIMIENTOS TECNICOS	GRACIDA	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		
1 BOMBA TURBINA VERTICAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
GASTO 60 L.P.S C.D.T. 45 MTS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
LONGITUD DE COLUMNA 30 m INCLUYENDO BOMBA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
3 Fases	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
220/440 VOLTS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
60 HZ. 1800 RPM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
LUBRICACION AGUA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
IMPULSOR CERRADO DE BRONCE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
CABEZAL DE DESCARGA FIERRO VACIADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
FLECHA COL ROLL 3.05 m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
CASQUILLO DE ACERO					
INOX SALIENTE 1/8 DE ESPESOR X 7" DE LARGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
REMPLE AZARILE					
ARANAS DE BRONCE REFORZADA PARA BIJE INTERCAMBIABLE DE 4" DE LONGITUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
PARA ADEME DE 14"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
EFICIENCIA PREMIUM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
AILAMIENTO CALSE H	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Garantía mínima 2 años	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

ATENTAMENTE
 ING. ARTURO RENDÓN GUERRERO
 JEFE DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TECNICOS PARTIDA No.5 POZO #7-A
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 15 / 23291 /2014

14-jul-14

REQUERIMIENTOS TECNICOS	GRACIDA	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		
1 BOMBA TURBINA VERTICAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
GASTO 18 L.P.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
C.D.T. 82 MTS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
LONGITUD DE COLUMNA 39 m INCLUYENDO BOMBA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
3 Fases	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
220/440 VOLTS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
60 HZ. 1800 RPM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
LUBRICACION AGUA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
IMPULSOR CERRADO DE BRONCE	NO CUMPLE, PROPONE IMPULSOR SEMI ABIERTO	CUMPLE	CUMPLE		
CABEZAL DE DESCARGA FIERRO VACIADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
FLECHA COL ROLL 3.05 m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
CASQUILLO DE ACERO INOX SALIENTE 1/8 DE ESPESOR X 7' DE LARGO REMPLASABLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
ARAÑAS DE BRONCE REFORZADA PARA BUJE INTERCAMBIABLE DE 4" DE LONGITUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
PARA ADEME DE 14"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
EFICIENCIA PREMIUM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
ALAMIENTO CALSE H	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
Garantía mínima 2 años	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
QUE TRABAJE EN A PARTE ALTA DE SU CURVA DE EFICIENCIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

ING. ARTURO RENDÓN GUERRERO
JEFE DPTO. PRODUC. AGUA P.

ATENTAMENTE.

[Handwritten signature]



REQUERIMIENTOS TECNICOS PARTIDA No.6 POZO # 27
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 15 / 23291 /2014

14-jul-14

REQUERIMIENTOS TECNICOS	GRACIDA	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		
1 BOMBA SUMERGIBLE	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
GASTO 18 L.P.S.	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
C.D.T. 95 MTS.	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
3 Fases	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
440 VOLTS	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
60 HZ, 3.600 RPM	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
12" ADEME	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
ACOPLAMIENTO NEMA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
VALVULA CHECK INTEGRADA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
ESBELTA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
EFICIENTE EN LA PARTE ALTA DE SU CURVA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
GARANTIA MINIMA DOS AÑOS	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		

ATENTAMENTE:

ING. ARTURO RENDON GUERRERO
JEFE DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TECNICOS PARTIDA No. 7 POZO # 2 IXTAPA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 15 / 23291 /2014

14-jul-14

REQUERIMIENTOS TECNICOS	GRACIDA	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		
1 BOMBA SUMERGIBLE	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
GASTO 32 L.P.S.	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
C.D.T. 80 MTS.	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
3 FASES	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
440 VOLTS	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
60 HZ, 3,600 RPM	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
12" ADEME	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
ACOPLAMIENTO NEMA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
VALVULA CHECK INTEGRADA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
ESBELTA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
EFICIENTE EN LA PARTE ALTA DE SU CURVA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
GARANTIA MINIMA DOS AÑOS	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		

ATENTAMENTE.

ING. ARTURO RENDÓN GUERRERO
JEFE DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TECNICOS PARTIDA No.8 POZO # 37
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 15 / 23291 /2014

14-Jul-14

REQUERIMIENTOS TECNICOS	GRACIDA	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		
1 BOMBA SUMERGIBLE	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
GASTO 60 L.P.S.	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
C.D.T. 95 MTS.	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
3 FASES	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
440 VOLTS	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
60 HZ, 3,600 RPM	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
12' ADEME	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
ACOPAMIENTO NEMA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
VALVULA CHECK INTEGRADA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
ESBELTA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
EFICIENTE EN LA PARTE ALTA DE SU CURVA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		
GARANTIA MINIMA DOS AÑOS	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE		

ATENTAMENTE.

ING. ARTURO RENDON GUERRERO
JEFE DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TECNICOS PARTIDA No. 9 GALERIA LAS PALMAS
 LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 15 / 23291 /2014

14-Jul-14

REQUERIMIENTOS TECNICOS	GRACIDA	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		
1 Bomba tipo sumergible para agua residual	CUMPLE		CUMPLE		
Gasto 80 L.P.S.	CUMPLE		CUMPLE		
C.D.T. 20 MTS.	CUMPLE		CUMPLE		
60 HZ. 1800 RPM	CUMPLE		CUMPLE		
440 Volts	CUMPLE		CUMPLE		
Sensores de humedad en estator, en caja de conexiones de bombas y en cámara de rodamiento superior e inferior	CUMPLE		CUMPLE		
3 Fases	CUMPLE	NO CUMPLE, YA QUE POR SER SUSTITUCIÓN ESTAMOS SOLICITANDO DE PREFERENCIA MARCA FLYGT, Y NOS PROPONEN MARCA GROUNDFOOS QUE HEMOS TENIDO PROBLEMAS CON ESA MARCA EN BOMBAS DE AGUAS NEGRAS	CUMPLE		
Protector de humedad	CUMPLE		CUMPLE		
Aislamiento motor clase H 180°C	CUMPLE		CUMPLE		
Con sistema de enfriamiento	CUMPLE		CUMPLE		
Bomba de acoplamiento rápido	CUMPLE		CUMPLE		
Sellos mecánicos de carburo de tungsteno y carburo de silicio	CUMPLE		CUMPLE		
Impulsor pump housing y stator housing en grey cast iron. Flecha en stainless steel	CUMPLE		CUMPLE		
Set de fijación de codo de descarga.	CUMPLE		CUMPLE		
Abrazadera superior de barra guía 3" acero inox. 1366	CUMPLE		CUMPLE		
Garantía mínima 2 año	CUMPLE		CUMPLE		
10 mts. cable corriente, 10 mts. cable de control blind, 9 mts. de cadena con gancho	CUMPLE		CUMPLE		

CUMPLE

A T E N T A M E N T E .

ING. ARTURO RENDÓN GUERRERO
 JEFE DPTO. PRODUC. AGUA P.



**REQUERIMIENTOS TECNICOS PARTIDA No. 10 POZO RDIAL
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 15 / 23291 /2014**

14-jul-14

REQUERIMIENTOS TECNICOS	GRACIDA	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.		
1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE			
GASTO 70 L.P.S.	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE			
C.D.T. 95 MTS.	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE			
3 FASES	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE			
440 VOLTS	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE			
60 HZ. 3,600 RPM	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE			
ACOPAMIENTO NEMA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE			
VALVULA CHECK INTEGRADA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE			
MOTOR DE ACERO INOXIDABLE	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE			
CON BOMBA EN LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE			
CON VARIADOR DE VELOCIDAD REFERENCIAL AL GASTO	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE			
EFICIENTE EN LA PARTE ALTA DE SU CURVA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE			
GARANTIA MINIMA DOS AÑOS	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE			
			NO CUMPLE, YA QUE EN LOS CATALOGOS NOS MARCAN BOMBAS CONVENCIONALES Y CON BOMBA EN LA PARTE INFERIOR COMO LO SOLICITAMOS		

ATENCIÓN

ING. ARTURO RENDON GUERRERO
JEFE DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TECNICOS PARTIDA No. 11 POZO RDIAL
 LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 15 / 23291 /2014

14-jul-14

REQUERIMIENTOS TECNICOS	GRACIDA	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.			
1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE				
GASTO 100 L.P.S.	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE				
C.D.T. 95 MTS.	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE				
3 FASES	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE				
440 VOLTS	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE				
60 HZ, 3.600 RPM	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE				
ACOPLAMIENTO NEMA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	NO CUMPLE, YA QUE EN LOS CATALOGOS NOS MARCAN BOMBAS CONVENCIONALES Y CON BOMBA EN LA PARTE INFERIOR COMO			
VALVULA CHECK INTEGRADA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE	LO SOLICITAMOS			
MOTOR DE ACERO INOXIDABLE	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE				
CON BOMBA EN LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE				
CON VARIADOR DE VELOCIDAD REFERENCIAL AL GASTO	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE				
EFICIENTE EN LA PARTE ALTA DE SU CURVA	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE				
GARANTIA MINIMA DOS AÑOS	NO PRESENTÓ PROPUESTA	CUMPLE				

[Handwritten signatures and initials]

ATENCIÓN.
 ING. ARTURO RENDÓN GUERRERO
 JEFE DPTO. PRODUC. AGUA P.

**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**

Acta de Resolución de Adjudicación de la Licitación Pública Local No. 015/23291/2014

En la ciudad de Puerto Vallarta Jalisco, siendo las 10:40 horas del día 14 de julio de 2014, se reunieron en la cuarta sesión ordinaria, los miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en la sala de juntas de la Dirección General, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho, en la colonia Lázaro Cárdenas, para celebrar el acto de resolución sobre la asignación de la licitación pública local No. 015/23291/2014 para la adquisición de 6 bombas sumergibles para agua potable, 4 bombas de turbina vertical, 1 cuerpo de tazon lubricación de agua, de acuerdo al anexo 1 de las bases. convocado por SEAPAL VALLARTA.

Resultando y Considerando:

Que el SEAPAL convocó mediante publicación en los diarios de la prensa y El Occidental el 30 de junio de 2014 de conformidad con lo previsto en los artículos 1, 8, fracción I, 10, fracción I, y 55 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y sus Políticas y lineamientos de adquisiciones y enajenaciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, a participar en la licitación pública local No. 015/23291/2014 para la adquisición de 6 bombas sumergibles para agua potable, 4 bombas de turbina vertical, 1 cuerpo de tazon lubricación de agua, de acuerdo al anexo 1 de las bases., integrándose el expediente correspondiente el cual obra en los archivos de este Organismo, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Que en la etapa de recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas, se presentaron tres empresas, de las cuales tres de ellas cumplieron con las especificaciones técnicas señalada en las bases, siendo las empresas VENTA DE EQUIPOS GRACIDA, S.A. DE C.V., PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V, Y POWER DEPOT, S.A. DE C.V. Se procede en este acto, a mostrar los sobres debidamente sellados que contienen las propuestas económicas, a efectos de revisarlas en base al cuadro comparativo elaborado por el Organismo, conforme lo solicitado en el numeral 7.3 de las bases, arrojando las siguientes observaciones:

VENTA DE EQUIPOS GRACIDA, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en las bases, en las siguientes partidas: PARTIDA 3.- BOMBA TURBINA VERTICAL 60 LPS 90 MTS., con un monto revisado de 232,142.00 más IVA, PARTIDA 4.- BOMBA TURBINA VERTICAL 60 LPS 45 MTS., con un monto revisado de 163,628.00 mas IVA , PARTIDA 9.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL 80 LPS 20 MTS., con un monto revisado de 193, 752 más IVA.

**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**

Acta de Resolución de Adjudicación de la Licitación Pública Local No. 015/23291/2014

PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en las bases, en las siguientes partidas: PARTIDA 1.- CUERPO TAZONES LUBRICACION AGUA 18 LPS., con un monto revisado de 50,690.32 más IVA , PARTIDA 2.- BOMBA TURBINA VERTICAL 18 LPS 36 MTS., con un monto revisado 199,207.83 más IVA , PARTIDA 3.- BOMBA TURBINA VERTICAL 60 LPS 90 MTS., con un monto revisado de 269,797.28 más IVA , PARTIDA 4.- BOMBA TURBINA VERTICAL 60 LPS 45 MTS., con un monto revisado de 199,317.15 más IVA PARTIDA 5.- BOMBA TURBINA VERTICAL 18 LPS 82 MTS., con un monto revisado de 199,207.83 más IVA , PARTIDA 6.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 18 LPS 95 MTS., con un monto revisado de 53,524.82 más IVA , PARTIDA 7.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 32 LPS 80 MTS., con un monto revisado de 73,399.82 más IVA , PARTIDA 8.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 60 LPS 95 MTS., con un monto revisado de 163,243.56 más IVA, PARTIDA 10.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 70 LPS 90 MTS., con un monto revisado de 1,259,277.88 más IVA , PARTIDA 11.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 100 LPS 95 MTS. con un monto revisado de 1,211,089.48 más IVA.

POWER DEPOT, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en las bases, en las siguientes partidas: PARTIDA 1.- CUERPO TAZONES LUBRICACION AGUA 18 LPS., con un monto revisado de 125,295.00 más IVA , PARTIDA 2.- BOMBA TURBINA VERTICAL 18 LPS 36 MTS., con un monto revisado de 157,635.00 más IVA, PARTIDA 3.- BOMBA TURBINA VERTICAL 60 LPS 90 MTS., con un monto revisado de 274,650.00 más IVA, PARTIDA 4.- BOMBA TURBINA VERTICAL 60 LPS 45 MTS., con un monto revisado de 193,889.00 más IVA , PARTIDA 5.- BOMBA TURBINA VERTICAL 18 LPS 82 MTS., con un monto revisado de 157,635.00 más IVA, PARTIDA 6.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 18 LPS 95 MTS., con un monto revisado de 50,274.00 más IVA, PARTIDA 7.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 32 LPS 80 MTS., con un monto revisado de 63,228.20 más IVA , PARTIDA 8.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 60 LPS 95 MTS., con un monto revisado de 138,493.00 más IVA , PARTIDA 9.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL 80 LPS 20 MTS. con un monto revisado de 223,220.00 más IVA.

En mérito de lo anterior y con fundamento en los artículos 43, 44 fracción I y 50 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, así como los Lineamientos del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, se procede a emitir las siguientes:

PROPOSICIONES

PRIMERA.- a) Que la empresa **VENTA DE EQUIPOS GRACIDA, S.A. DE C.V.** por haber presentado la propuesta económica más baja y solvente para el SEAPAL, la cual se ajusta a la partida presupuestal que tiene el Organismo, es procedente

**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**

Acta de Resolución de Adjudicación de la Licitación Pública Local No. 015/23291/2014

adjudicar y se le adjudica lo licitado, en las siguientes partidas: PARTIDA 3.- BOMBA TURBINA VERTICAL 60 LPS 90 MTS., con un monto revisado de 232,142.00 más IVA , PARTIDA 4.- BOMBA TURBINA VERTICAL 60 LPS 45 MTS., con un monto revisado de 163,628.00 más IVA , PARTIDA 9.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL 80 LPS 20 MTS., con un monto revisado de 193, 752 más IVA , con las características señaladas en su propuesta.

b) que la empresa **PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.** cumple con lo solicitado en las bases, en las siguientes partidas: PARTIDA 1.- CUERPO TAZONES LUBRICACION AGUA 18 LPS., con un monto revisado de 50,690.32 más IVA, PARTIDA 10.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 70 LPS 90 MTS., con un monto revisado de 1,259,277.88 más IVA, PARTIDA 11.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 100 LPS 95 MTS. con un monto revisado de 1,211,089.48 más IVA , con las características señaladas en su propuesta.

c) que la empresa **POWER DEPOT, S.A. DE C.V.**, cumple con lo solicitado en las bases, en las siguientes partidas: PARTIDA 2.- BOMBA TURBINA VERTICAL 18 LPS 36 MTS., con un monto revisado de 157,635.00 más IVA, PARTIDA 5.- BOMBA TURBINA VERTICAL 18 LPS 82 MTS., con un monto revisado de 157,635.00 más IVA, PARTIDA 6.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 18 LPS 95 MTS., con un monto revisado de 50,274.00 más IVA, PARTIDA 7.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 32 LPS 80 MTS., con un monto revisado de 63,228.20 más IVA, PARTIDA 8.- BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE 60 LPS 95 MTS., con un monto revisado de 138,493.00 más IVA.

SEGUNDA.- Procédase a la formalización de los contratos respectivos.


TERCERA.- En caso de incumplimiento del ganador, se le harán efectivos las sanciones respectivas señaladas en las bases y los lineamientos del SEAPAL VALLARTA, así como lo correspondiente a la Ley y Reglamento de Adquisiciones del Gobierno del Estado.


Notifíquese la presente resolución a los participantes.

**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**


Acta de Resolución de Adjudicación de la Licitación Pública Local No. 015/23291/2014

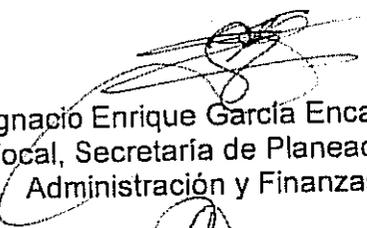
Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión que asistieron a la reunión celebrada el día 14 de Julio de 2014 siendo las 14:00 horas.



Lic. Cesar Ignacio Abarca Gutiérrez
Presidente de la Comisión


L.A.E. Gilberto Javier Fernández C.
Secretario Ejecutivo



Lic. Alejandro Torres Magaña.
Vocal, Asoc. de Hoteles y Moteles


Lic. Sergio Morales Flores
Vocal, Coparmex


Lic. Ignacio Enrique García Encarnación
Vocal, Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas


Lic. Martín Puebla Ontiveros
Vocal, Canaco


Sra. Rosalina Díaz López
Contraloría Interna


Sra. Evangelina Sánchez Dueñas
Vocal, Canirac

La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen de resolución de adjudicación de fecha 14 de julio del 2014 relativa a la Licitación Pública Local No. 015/23291/2014 para la adquisición de 6 bombas sumergibles para agua potable, 4 bombas de turbina vertical, 1 cuerpo de tazones lubricación de agua, de acuerdo al anexo 1 de las bases.

**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**

Acta de Dictamen Técnico de la Licitación Pública Nacional No. 16/23416/2014

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 9:40 horas del día 14 de Julio del 2014, se reunieron en la cuarta sesión ordinaria los miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en la sala de juntas de la Dirección General, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho, en la colonia Lázaro Cárdenas, para celebrar el acto de dictamen técnico de la Licitación Pública Nacional No. 016/23416/2014 para la adquisición de 5 actualizaciones y reinstalación de URC con especificaciones de acuerdo al anexo 1 de las bases. Con la finalidad de determinar cuales de ellos pasan a la siguiente etapa de la licitación, denominada apertura de propuestas económicas, para tal efecto, se hace la siguiente relación de:

Antecedentes:

Que el SEAPAL, convocó mediante publicación en los diarios de Compañía Periodística del Sol de México y la Editora La Prensa el día 30 de junio de 2014 a las compañías interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No. 016/23416/2014 para la adquisición de 5 actualizaciones y reinstalación de URC con especificaciones de acuerdo al anexo 1 de las bases., citado en la parte introductiva del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los artículos 1, 8, fracción I, 10, fracción I, y 55 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, del cual 2 empresas recogieron las bases de la licitación siendo las siguientes:

INNOVA CONTROL, S.A. DE C.V.

SCADA CONTROLS, S.A. DE C.V.

Con fecha 14 de julio de 2014, entregaron sus propuestas técnicas y económicas, obteniendo así el derecho a participar en el presente licitación y presentaron propuestas, mismas que se analizan en este acto por los integrantes de la comisión que asistieron a esta reunión.

Dictamen:

Como base en el análisis técnico de las propuestas, elaborado por el LSC Jorge Luis García Delgado, Jefe de Sección Control Supervisorio del SEAPAL VALLARTA, de conformidad los miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones lo siguiente:

**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**

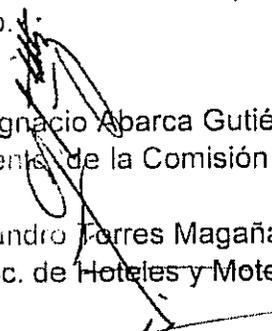
Acta de Dictamen Técnico de la Licitación Pública Nacional No. 16/23416/2014

La empresa participante, INNOVA CONTROLS, S.A DE C.V., cumple la etapa técnica y adquiere el derecho a participar en la apertura de su propuesta económica.

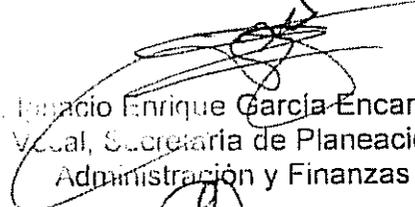
La empresa participante, SCADA CONTROLS, S.A. DE C.V., cumple la etapa técnica y adquiere el derecho a participar en la apertura de su propuesta económica.


En la virtud la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones determina que son motivos suficientes para que los concursantes antes mencionados pasen a la siguiente etapa de apertura de propuestas económicas.


Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes de la Comisión que asisten a esta reunión y los concursantes que se mencionan a continuación:


Lic. Cesar Ignacio Abarca Gutiérrez
Presidente de la Comisión


Lic. Alejandro Torres Magaña.
Vocal, Asoc. de Hoteles y Moteles

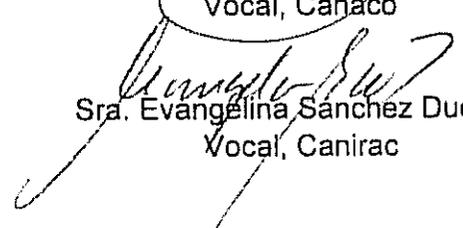

Lic. Gerardo Enrique García Encarnación
Vocal, Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas


Sra. Rosalina Díaz López
Comisaria Interna


L.A.E. Gilberto Javier Fernández C.
Secretario Ejecutivo

Lic. Sergio Morales Flores
Vocal, Coparmex


Lic. Martín Puebla Ontiveros
Vocal, Canaco


Sra. Evangelina Sánchez Dueñas
Vocal, Canirac

La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen técnico de fecha 14 de julio del 2014, relativa a la Licitación Pública Nacional No. 016/23416/2014 para la adquisición de 5 actualizaciones y reinstalación de URC con especificaciones de acuerdo al anexo 1 de las bases.



PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
CONTROL SUPERVISORIO

lunes, 14 de julio de 2014

No.	CONCURSO	EMPRESA	CUMPLE	OBSERVACIONES
01	016 / 23416 / 2014	INOVA CONTROL, S.A. DE C.V.	SI	Cumple con lo solicitado
02	016 / 23416 / 2014	SCADA CONTROLS, S.A. DE C.V.	SI	Cumple con lo solicitado

Atentamente

L.s.c. Jorge Luis García Delgado
Jefe de Sección Control Supervisorio



PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
CONTROL SUPERVISORIO
REVISIÓN A PROPUESTA TÉCNICA

lunes, 14 de julio de 2014

EMPRESA : INOVA CONTROL, S.A. DE C.V.
CONCURSO : 016 / 23416 / 2014

SUMINISTRO DE 05 UNIDADES REMOTAS DE CONTROL
CONTROL SUPERVISORIO

CUMPLE	OBSERVACIONES
--------	---------------

✓ DATOS GENERALES

- SU PROPUESTA SE APEGA A LAS BASES TÉCNICAS Si
- CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN PARA UNIDAD TERMINAL REMOTA DE CONTROL (PLC) CON CAPACIDAD PARA CONECTAR INSTRUMENTOS SOLICITADOS SEGÚN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. Si
- CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE PROTOCOLOS Y PUERTOS DE COMUNICACIÓN (ETHERNET, SERIAL, MODBUS RTU RS-485 Y DNP3) Si
- CUMPLE CON ESPECIFICACION PARA SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA BATERIAS Y CONTROLADOR Si
- CUMPLE CON ESPECIFICACION PARA SENSOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS Si
- CUMPLE CON LA ESPECIFICACION PARA EL GABINETE Si
- CUMPLE CON LA ESPECIFICACION PARA ALAMBRADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE EQUIPOS Si
- CUMPLE CON LA ESPECIFICACION PARA EQUIPOS DE PROTECCION ELECTRICOS EN GABINETE Si

CONCLUSIÓN : EN TÉRMINOS GENERALES SE CONSIDERA QUE SI CUMPLE PUESTO QUE LOS EQUIPOS PROPUESTOS SEGÚN ESPECIFICACIONES SI GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO PARA LA APLICACIÓN A LA QUE SERÁ APLICADA.

Atentamente

L.s.c. Jorge Luis García Delgadillo
Jefe de Sección Control Supervisorio



PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
CONTROL SUPERVISORIO
REVISIÓN A PROPUESTA TÉCNICA

lunes, 14 de julio de 2014

EMPRESA : SCADA CONTROL, S.A. DE C.V.
CONCURSO : 016 / 23416 / 2014

SUMINISTRO DE 05 UNIDADES REMOTAS DE CONTROL
CONTROL SUPERVISORIO

CUMPLE	OBSERVACIONES
--------	---------------

✓ DATOS GENERALES

- SU PROPUESTA SE ADECUA A LAS BASES TÉCNICAS Si
- CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN PARA UNIDAD TERMINAL REMOTA DE CONTROL (PLC) CON CAPACIDAD PARA CONECTAR INSTRUMENTOS SOLICITADOS SEGÚN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. Si
- CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE PROTOCOLOS Y PUERTOS DE COMUNICACIÓN (ETHERNET. SERIAL, MODBUS RTU RS-485 Y DNP3) Si
- CUMPLE CON ESPECIFICACIÓN PARA SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA BATERIAS Y CONTROLADOR Si
- CUMPLE CON ESPECIFICACIÓN PARA SENSOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS Si
- CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN PARA EL GABINETE Si
- CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN PARA ALAMBRADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE EQUIPOS Si
- CUMPLE CON LA ESPECIFICACION PARA EQUIPOS DE PROTECCION ELECTRICOS EN GABINETE Si

CONCLUSIÓN : EN TÉRMINOS GENERALES SE CONSIDERA QUE SI CUMPLE PUESTO QUE LOS EQUIPOS PROPUESTOS SEGÚN ESPECIFICACIONES SI GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO PARA LA APLICACIÓN A LA QUE SERÁ APLICADA.

Alentamente

L.s.c. Jorge Luis García Delgadillo
Jefe de Sección Control Supervisorio

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA

Acta de Resolución de Adjudicación de la Licitación Pública Nacional No.
016/23416/2014

En la ciudad de Puerto Vallarta Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 14 de julio de 2014, se reunieron en la cuarta sesión ordinaria, los miembros de la comisión de Adquisiciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en la sala de juntas de la Dirección General, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho, en la colonia Lázaro Cárdenas, para celebrar el acto de resolución sobre la asignación de la licitación pública Nacional No. 016/23416/2014 para la adquisición de 5 actualizaciones y reinstalación de URC con especificaciones de acuerdo al anexo 1 de las bases convocado por SEAPAL VALLARTA.

Resultando y Considerando:

Que el SEAPAL convocó mediante publicación en los diarios de Compañía Periodística del Sol de México y la Editora La Prensa el 30 de junio de 2014 de conformidad con lo previsto en los artículos 1, 8, fracción I, 10, fracción I, y 55 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y sus Políticas y Lineamientos de Adquisiciones y Enajenaciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, a participar en la Licitación Pública Nacional No. 016/23416/2014 para la adquisición de 5 actualizaciones y reinstalación de URC con especificaciones de acuerdo al anexo 1 de las bases., integrándose el expediente correspondiente el cual obra en los archivos de este Organismo, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Que en la etapa de recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas, se presentaron dos empresas, de las cuales dos de ellas cumplieron con las especificaciones técnicas señalada en las bases, siendo las empresas **INNOVA CONTROL, S.A. DE CV. Y SCADA CONTROLS, S.A. DE C.V.** Se procede en este acto, a mostrar los sobres debidamente sellados que contienen las propuestas económicas, a efectos de revisarlas en base al cuadro comparativo elaborado por el Organismo, conforme lo solicitado en el numeral 7.3 de las bases, arrojando las siguientes observaciones:

INNOVA CONTROL, S.A. DE C.V. cumple con lo solicitado en las bases, con un monto revisado de \$ 1'400,060.32 IVA incluido.

SCADA CONTROLS, S.A. DE C.V cumple con lo solicitado en las bases, con un monto revisado de \$ 1'443,361.16 IVA incluido.

**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**

Acta de Resolución de Adjudicación de la Licitación Pública Nacional No.
016/23416/2014

En mérito de lo anterior y con fundamento en los artículos 43, 44 fracción I y 50 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, así como los Lineamientos del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, se procede a emitir las siguientes:

PROPOSICIONES

PRIMERA.- Que la empresa **INNOVA CONTROL, S.A. DE C.V.**, por haber presentado la propuesta económica más baja y solvente para el SEAPAL, la cual se ajusta a la partida presupuestal que tiene el Organismo, es procedente adjudicar y se le adjudica lo licitado, con las características señaladas en su propuesta, con un costo total de \$ 1'400,060.32 con IVA incluido.

Que a la empresa **SCADA CONTROLS, S.A. DE C.V.**, no se eligió su propuesta en virtud de que es superior a la empresa adjudicada.


SEGUNDA.- Procédase a la formalización del contrato respectivo.


TERCERA.- En caso de incumplimiento del ganador, se le harán efectivos las sanciones respectivas señaladas en las bases y los lineamientos del SEAPAL VALLARTA, así como lo correspondiente a la Ley y Reglamento de Adquisiciones del Gobierno del Estado.


Notifíquese la presente resolución a los participantes.

Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión que asistieron a la reunión celebrada el día 14 de Julio de 2014 siendo las 12:15 horas.


Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez
Presidente de la Comisión


L.A.E. Gilberto Javier Fernández C.
Secretario Ejecutivo


Lic. Alejandro Torres Magaña.
Vocal, Asoc. de Hoteles y Moteles


Lic. Sergio Morales Flores
Vocal, Coparmex


Lic. Ignacio Enrique García Encarnación
Vocal, Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

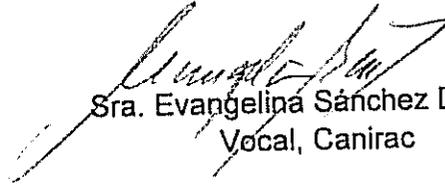

Lic. Martín Puebla-Ontiveros
Vocal, Canaco

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA

Acta de Resolución de Adjudicación de la Licitación Pública Nacional No.
016/23416/2014



Sra. Rosalina Díaz López
Contraloría Interna



Sra. Evangelina Sánchez Dueñas
Vocal, Canirac



La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen de resolución de adjudicación de fecha 14 de julio del 2014 relativa a la Licitación Pública Nacional No. 016/23416/2014 para la adquisición de 5 actualizaciones y reinstalación de URC con especificaciones de acuerdo al anexo 1 de las bases.



**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**

Acta de Dictamen Técnico de la Licitación Pública Local No. 17/11564/2014

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 14 de Julio del 2014, se reunieron en la cuarta sesión ordinaria los miembros de la Comisión de Adquisiciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en la sala de juntas de la Dirección General, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho, en la colonia Lázaro Cárdenas, para celebrar el acto de dictamen técnico de la licitación pública local No. 017/11564/2014 para el servicio de mantenimiento correctivo a filtro prensa de banda 1 de la planta norte II con especificaciones de acuerdo al anexo 1 de las bases. Con la finalidad de determinar cuales de ellos pasan a la siguiente etapa de la licitación, denominada apertura de propuestas económicas, para tal efecto, se hace la siguiente relación de:

Antecedentes:

Que el SEAPAL, convocó mediante publicación en los diarios de la prensa y Occidental el día 30 de junio de 2014 a las compañías interesadas en participar en la Licitación Pública Local No. 017/11564/2014 para el servicio de mantenimiento correctivo a filtro prensa de banda 1 de la planta norte II con especificaciones de acuerdo al anexo 1 de las bases., citado en la parte introductiva del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los artículos 1, 8, fracción I, 10, fracción I, y 55 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, del cual, una empresa recogió las bases de la licitación siendo la siguiente:

ANABEL CIORUN CIURON

Con fecha 14 de julio de 2014, entregaron sus propuestas técnicas y económicas, obteniendo así el derecho a participar en el presente licitación y presentaron propuestas, mismas que se analizan en este acto por los integrantes de la comisión que asisten a esta reunión.

Dictamen:

Con base en el análisis técnico de las propuestas, elaborado por el Ing. Juan Ramón Becerra Dueñas, Jefe del Departamento "B" de Saneamiento del SEAPAL VALLARTA, determinaron los miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones lo siguiente:


El proveedor participante, ANABEL CIORUN CIURON, cumple la etapa técnica y adquiere el derecho a participar en la apertura de su propuesta económica.


SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA


Acta de Dictamen Técnico de la Licitación Pública Local No. 17/11564/2014


En tal virtud la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones determina que son motivos suficientes para que los concursantes antes mencionados pasen a la siguiente etapa de apertura de propuestas económicas.

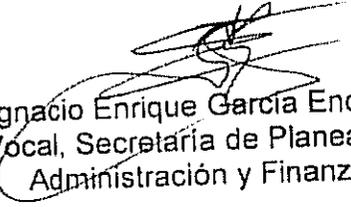
Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes de la comisión que asisten a esta reunión y los concursantes que quisieron hacerlo.

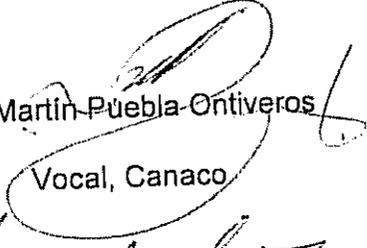

Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez
Presidente de la Comisión


L.A.E. Gilberto Javier Fernández C.
Secretario Ejecutivo

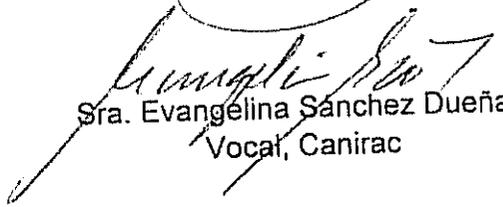

Lic. Alejandro Torres Magaña.
Vocal, Asoc. de Hoteles y Moteles


Sra. Mildred Peña Rodríguez
Vocal, Coparmex


Lic. Ignacio Enrique García Encarnación
Vocal, Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas


Lic. Martín Puebla-Ontiveros
Vocal, Canaco


Sra. Rosalina Draz López
Contraloría Interna


Sra. Evangelina Sánchez Dueñas
Vocal, Canirac

La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen técnico de fecha 14 de julio del 2014 relativa a la licitación pública local No. 017/11564/2014 para el servicio de mantenimiento correctivo a filtro prensa de banda 1 de la planta norte II con especificaciones de acuerdo al anexo 1 de las bases.



**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**

Acta de Resolución de Adjudicación de la Licitación Pública Local No. 017/11564/2014

En la ciudad de Puerto Vallarta Jalisco, siendo las 11:20 horas del día 14 de julio de 2014, se reunieron en la cuarta sesión ordinaria, los miembros de la Comisión de Adquisiciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en la sala de juntas de la Dirección General, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho, en la colonia Lázaro Cárdenas, para celebrar el acto de resolución sobre la asignación de la licitación pública local No. 017/11564/2014 para el servicio de mantenimiento correctivo a filtro prensa de banda 1 de la planta norte II con especificaciones de acuerdo al anexo 1 de las bases convocado por SEAPAL VALLARTA.


Resultando y Considerando:

Que el SEAPAL convocó mediante publicación en los diarios de la prensa y El Occidental el 30 de junio de 2014 de conformidad con lo previsto en los artículos 1, 8, fracción I, 10, fracción I, y 55 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y sus Políticas y lineamientos de adquisiciones y enajenaciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, a participar en la Licitación Pública Local No. 017/11564/2014 para el servicio de mantenimiento correctivo a filtro prensa de banda 1 de la planta norte II con especificaciones de acuerdo al anexo 1 de las bases., integrándose el expediente correspondiente el cual obra en los archivos de este Organismo, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Que en la etapa de recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas, se presentó una empresa, de la cual cumplió con las especificaciones técnicas señalada en las bases, siendo la empresa ANABEL CIORUN CIORUN, se procede en este acto, a mostrar los sobres debidamente sellados que contienen las propuestas económicas, a efectos de revisarlas en base al cuadro comparativo elaborado por el Organismo, conforme lo solicitado en el numeral 7.3 de las bases, arrojando las siguientes observaciones:

ANABEL CIORUN CIORUN cumple con lo solicitado en las bases, con un monto revisado de \$ 978,960.02 IVA incluido.

En mérito de lo anterior y con fundamento en los artículos 43, 44 fracción I y 50 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, así como los Lineamientos del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, se procede a emitir las siguientes:



**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**

Acta de Resolución de Adjudicación de la Licitación Pública Local No. 017/11564/2014

PROPOSICIONES


PRIMERA.- Que al proveedor ANABEL CIORUN CIORUN, por haber presentado la propuesta económica más baja y solvente para el SEAPAL, la cual se ajusta a la partida presupuestal que tiene el Organismo, es procedente adjudicar y se le adjudica lo licitado, con las características señaladas en su propuesta, con un costo total de \$ 978,960.02 con IVA incluido.


SEGUNDA.- Procédase a la formalización del contrato respectivo.

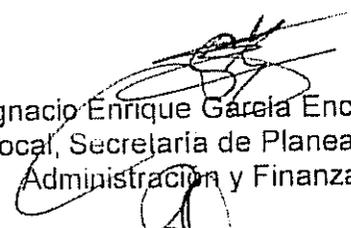
TERCERA.- En caso de incumplimiento del ganador, se le harán efectivos las sanciones respectivas señaladas en las bases y los lineamientos del SEAPAL VALLARTA, así como lo correspondiente a la Ley y Reglamento de Adquisiciones del Gobierno del Estado.

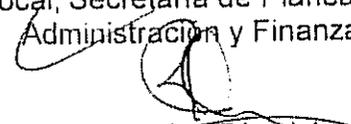
Notifíquese la presente resolución a los participantes.


Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión que asistieron a la reunión celebrada el día 14 de Julio de 2014 siendo las 11:40 horas



Lic. Cesar Ignacio Abarca Gutiérrez
Presidente de la Comisión


Lic. Alejandro Torres Magaña.
Vocal, Asoc. de Hoteles y Moteles

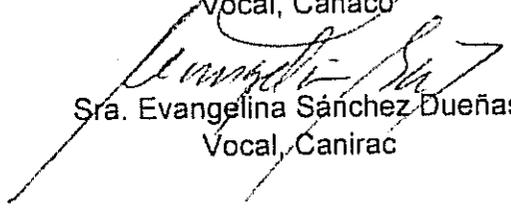

Lic. Ignacio Enrique García Encarnación
Vocal, Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas


Sra. Rosalinda Díaz López
Contraloría Interna


L.A.E. Gilberto Javier Fernández C.
Secretario Ejecutivo


Sra. Mildred Peña Rodríguez
Vocal, Coparmex


Lic. Martín Puebla Ontiveros
Vocal, Canaco


Sra. Evangelina Sánchez Dueñas
Vocal, Canirac

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA

Acta de Resolución de Adjudicación de la Licitación Pública Local No. 017/11564/2014

La presente hoja forma parte integral de acta de resolución de adjudicación de fecha 14 de julio del 2014 relativa a la licitación pública local No. 017/11564/2014 para el servicio de mantenimiento correctivo a filtro prensa de banda 1 de la planta norte II con especificaciones de acuerdo al anexo 1 de las bases.

