

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA
SEAPAL N° LPLSC/13/108211/2020.

ADQUISICION DE: MATERIAL DE PVC Y LLAVES DE INSERCIÓN
Y BANQUETA DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCURSANTES			
		ESPECIFICACIONES	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	PATÍÑO MAYOREO FERRELECTRICO S.A. DE C.V.
800	PIEZAS	LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE ½", DE COMPRESION (CON EMPAQUE) fig. 1.70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.500	PIEZAS	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE ½", DE COMPRESION (CON EMPAQUE) fig. b-61	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
420	METROS	TUBO PVC HIDRAULICO DE 4", RD-26, SISTEMA INGLES CON CAMPANA Y LIGA ADHERIDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	METROS	TUBO PVC HIDRAULICO DE 10", CLASE 10 CON CAMPANA, CON GOMAS ADHERIDAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
600	METROS	TUBO PVC HIDRAULICO DE 2", RD-26 SISTEMA INGLES CON CAMPANA Y LIGA ADHERIDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
700	METROS	TUBO PVC HIDRAULICO DE 3", RD-26 SISTEMA INGLES CON CAMPANA Y LIGA ADHERIDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	METROS	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 8", SERIE 20 CON SUS GOMAS Y ANILLO EN CAMPANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	METROS	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 16", SERIE 20 CON SUS GOMAS Y ANILLO EN CAMPANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
300	METROS	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 10", SERIE 20 CON SUS GOMAS Y ANILLO EN CAMPANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

2,000	PIEZAS	COPLE DE COMPRESION DE PVC M. A M DE 1/2" EN 16 MM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10,000	METROS	TUBO PVC RAMAL DE 1/2" PTOMA DOMICILIARIA EN 16 MM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

EVALUO

Puerto Vallarta Jal. a 04 de Noviembre de 2020

LIC. IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES Y ALMACEN

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA, LPLSC/14/108293/2020
ADQUISICION DE: ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE DIFERENTES MEDIDAS**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONCURSANTES	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	PATINO MAYOREO FERREELECTRICO S.A. DE C.V.	TUBERIAS MORENO S.A. DE C.V.
			ESPECIFICACIONES			
1	4	PIEZAS	ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-7 DE 3", 95-125 MM 3" X 8"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	3	PIEZAS	ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-7 DE 4", 120-140 MM 4" X 8"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	3	PIEZAS	ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-7 DE 6", 170-195 MM 6" X 12"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	3	PIEZAS	ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-7 DE 8", 220-240 MM 8" X 12"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	4	PIEZAS	ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-7 DE 10", 290-315 MM 10" X 12"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	4	PIEZAS	ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-5 DE 10", 265-295 MM 10" X 12"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	2	PIEZAS	ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-5 DE 12", 310-355 MM 12 X 16"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	4	PIEZAS	ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-7 DE 12", 345-370 MM 12" X 16"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9	2	PIEZAS	ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-7 DE 16", 435-480MM 16" X 20" EN PANEL DOBLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	2	PIEZAS	ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-5 DE 20", 530-570 MM 20" X 20" PANEL DOBLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	2	PIEZAS	ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-7 DE 20", 570-595 MM 20" X 20" PANEL DOBLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	3	PIEZAS	ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-7 DE 24, 670-710 MM 24" X 20" EN PANEL DOBLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	3	PIEZAS	ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-5 DE 24", 625-670 MM 24" X 20 PANEL DOBLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

EVALUO
PUERTO VALLARTA JAL. 04 DE NOVIEMBRE DE 2020

LIC. ENRIQUE IGNACIO GARCIA ENCARNACION
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES Y ALMACEN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

REFACCIONES PARA BOMBAS DE FILTROS BANDA Y DE LODOS

DESCRIPCIONES	ESPECIFICACIONES	PLUMPS SUPPLY COMPANY SA de CV	MANANTIAL TECHNOLOGIES SA de CV	INGENIERIA Y MAQUINARIA SA de CV	BOBBERO ELECTRIFICACIONES Y MAQUINARIA SA de CV	FRANCISCO JAVIER SALCEDO MEZA
BIEN o SERVICIO		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
MODELO	NIV068BY	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
ROTOR	NOB0928204 (1 p1)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
ESTATOR	No. 4954073 (1 p2)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
ANEL	No. 690643 (1 p4)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
SELO MECANICO	No. 691165 (1 p4)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
ARTICULACION	No. NDB064932289 (1 p1)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
LLUVA	No. NDB067009 (1 p4)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
ABRAZADERA	No. NDB0041783 (12 p2)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
BIEN o SERVICIO		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
MODELO	NIM0218V01P05B	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
ROTOR	NIMP509245 (DIBUJO 1998)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
ESTATOR	NIMB40786E4 (DIBUJO 3005)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
ANILLO DE SEGURIDAD	No. 512276 (DIBUJO 8065)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
PERNO CILINDRICO	No. 866593 (DIBUJO 5075)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
SEGURO BUENA	No. 861445 (DIBUJO 5115)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
ANILLO	No. 878759 (DIBUJO 5425)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
SELO MECANICO	No. 8016102 (DIBUJO 7010)	Cumple	No Especifica	Cumple	Cumple	Cumple
ANEL-O	No. 878759 (DIBUJO 5425)	Cumple	No Especifica	Cumple	Cumple	Cumple
VEDACAO SIM B NE 15	23.00 x 7.00 VITON No. 517004 (DIBUJO 8060) No. 800477 (DIBUJO 8235)	Cumple	No Especifica	Cumple	Cumple	Cumple

OBSERVACIONES

Las propuestas técnicas del concursante PLUMPS SUPPLY COMPANY SA de CV cumplen con lo solicitado.
 Las propuestas técnicas del concursante MANANTIAL TECHNOLOGIES SA de CV cumple con lo solicitado de las refacciones NIM06389, pero no cumple en las refacciones de la bomba NIM0218V porque no especifica y/o menciona piezas.
 Las propuestas técnicas del concursante BOMBEO ELECTRICACIONES Y RIEGO de OCCIDENTE SA de CV cumplen con lo solicitado.
 Las propuestas técnicas del concursante FRANCISCO JAVIER SALCEDO MEZA cumplen con lo solicitado.

Evalua Propuesta Técnica

Juan Ramón Becerra Durán
 Jefatura de Saneamiento

Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco a 03 de noviembre del 2020

**SEAPAL N° LPLSC/16/106400/2020
MANGUERA AIRE PARA SOPLADORES TRITON**

DESCRIPCIONES	ESPECIFICACIONES	ANGUANO Y WONG ASESORES S.A. de C.V.	MANANTIAL TECHNOLOGIES SA de CV
BIEN o SERVICIO DIAMTERO ABRAZADERA	MANGUERA PARA SOPLADOR TRITON AIRE O2 4" No. 108030 4" ACERO INOX CON TORNILLO SIN FIN	Cumple Cumple Cumple	Cumple Cumple Cumple

OBSERVACIONES

Las propuestas técnicas del concursante ANGUANO Y WONG ASESORES SA de CV cumplen con lo solicitado.
 Las propuestas técnicas del concursante MANANTIAL TECHNOLOGIES SA de CV cumplen con lo solicitado.

Evaluó Prepostea Técnica



Juan Ramón Becerra Dueñas
Jefatura de Saneamiento

Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco a 03 de noviembre del 2020







SECRETARÍA DE ENERGÍA
VALUACIÓN DE VELOCIDAD V-1000

DESCRIPCIONES	ESPECIFICACIONES	Electro-energía, resultados de pruebas de laboratorio y de campo	Problemas de calidad de la CV	Verificación de cumplimiento de requisitos de CV	Resultados de pruebas de campo	Resultados de pruebas de laboratorio
TIPO	VALUACIÓN DE VELOCIDAD V-1000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
POTENCIA	CLASIFICACIÓN	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple
VOLTAJE	hasta 315 kV	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
FASES	3 FASES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
VALORES	Con Nivel de cumplimiento de requisitos de campo	Cumple	No específica	Cumple	Cumple	Cumple

La propuesta técnica que concierne al suministro de energía eléctrica de CV cumple con lo solicitado.
 La propuesta técnica que concierne al suministro de energía eléctrica de CV no cumple con lo solicitado porque no corresponde al tipo de servicio solicitado.
 La propuesta técnica que concierne al suministro de energía eléctrica de CV cumple con lo solicitado.
 La propuesta técnica que concierne al suministro de energía eléctrica de CV cumple con lo solicitado.
 La propuesta técnica que concierne al suministro de energía eléctrica de CV cumple con lo solicitado.
 La propuesta técnica que concierne al suministro de energía eléctrica de CV cumple con lo solicitado.

Por Sub-Programa Técnica
 Ingeniero Ramón Bizarra Durrán
 Jefe de Sub-Programa

Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta
 Puerto Vallarta, Jalisco a 03 de noviembre del 2010

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]
[Large handwritten signature]

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PROTECCIONES Y ARRANCADORES

DESCRIPCIONES	ESPECIFICACIONES	REGLAR	PATRÓN MAYORDE FERRERERÍA SA DE CV	SIEM TU ENERGIA EN BUANS MANOS S DE RL DE CV
BIEN o SERVICIO		Cumple	Cumple	Cumple
CABLE	INTERRUPTOR, ARRANCADOR, CABLEADO THW 75F Calibre 2 AWG (900 mts) THW 75F Calibre 6 AWG (300 mts)	Cumple	Cumple	Cumple
ARRANCADOR	Voltaje reducido 50 HP, 480 VCA, Tamaño A de 50 AMPS, rango de 25 a 100	Cumple	Cumple	Cumple
INTERRUPTOR	Termomagnético SENTRON EDA 100A 480 V, con zapatas	Cumple	Cumple	Cumple
VARIOS	Suministro e instalación de tubería de PVC conduit 2" Suministró de conectores de PVC de 2" Servicio de mano de obra para instalación de gabinetes metálicos, conductores	Cumple	Cumple	Cumple

La propuesta técnica del concursante BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE SA DE CV cumple con lo solicitado porque no especifica calibres de conductores requeridos en la solicitud.
 La propuesta técnica del concursante PATRÓN MAYORDE FERRERERÍA SA DE CV cumple con lo solicitado.
 La propuesta técnica del concursante SIEM TU ENERGIA EN BUANS MANOS S DE RL DE CV cumple con lo solicitado.

Evaluó Propuesta Técnica

M. J. J.

Juan Ramón Becerra Durfing

Jefatura de Saneamiento

Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco a 03 de noviembre del 2020

[Handwritten signatures in blue ink]

SEAPAL N° LPLSC/19/106355/2020
LAMINA GALVANIZADA LISA

DESCRIPCIONES	ESPECIFICACIONES	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA SA de CV	REFAMARE SA de CV
BIEN o SERVICIO	LAMINA GALVANIZADA LISA	Cumple	No Cumple
MATERIAL	ACERO GALVANIZADO	Cumple	No Cumple
DIMENSIONES	3.0 mt largo	Cumple	Cumple
	0.3 mr Alto	Cumple	Cumple
	4 mm espesor	Cumple	Cumple

OBSERVACIONES

La propuesta tecnica del concursante COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA SA de CV cumple con lo solicitado
 La propuesta tecnica del concursante REFAMARE SA de CV no cumple con lo solicitado, debido a que no especifica el material acero galvanizado en la propuesta.

Evalúo Propuesta Técnica




Juan Ramón Becerra Dueñas
Jefatura de Saneamiento

Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco a 03 de noviembre del 2020

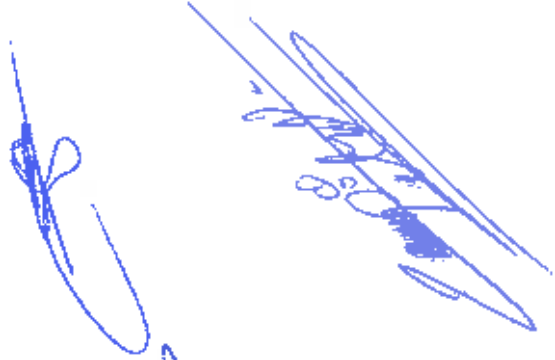


SEAPAL N° 01/PLSC/20/107768/2020

MITO CORRECTIVO COMPLEMENTOS AGRICOLAS

DESCRIPCIONES	ESPECIFICACIONES	REPAMARE SA de CV	COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA SA de CV
BIEN o SERVICIO VARIOS	MANTENIMIENTO RASTRA DE DISCOS 645 REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO (GATOS y MANGUERA) RESTAURACION DE METAL EN GENERAL, PINTURA y ESTETICA REPARACION DE SISTEMA MECANICO CAMBIO DE 4 DISCOS	Cumple No Especifica No Especifica No Especifica No Especifica	Cumple No Especifica No Especifica No Especifica No Especifica
BIEN o SERVICIO VARIOS	MANTENIMIENTO ZANJADORA DE BOBCAT REPARACION DE MECANISMO DE CADENA PARA ZANJEADO MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDRAULICO REPARACION DE RETENES y GATOS HIDRAULICOS REPARACION DE SISTEMA DE RODAMIENTOS, BALEROS, POR DESGASTE	Cumple No Especifica No Especifica No Especifica No Especifica	Cumple No Especifica No Especifica No Especifica No Especifica
BIEN o SERVICIO VARIOS	MANTENIMIENTO DE COMPOSTEADORA RESTAURACION DE SISTEMA HIDRAULICO (GATOS y MANGUERAS) RESTAURACION GENERAL DE METAL, PINTURA y ESTETICA REPARACION DE SISTEMA MECANICO, ENGRANES y ASPAS	Cumple No Especifica No Especifica No Especifica No Especifica	Cumple No Especifica No Especifica No Especifica No Especifica

OBSERVACIONES

Las propuestas técnicas del concursante REPAMARE SA de CV, no especifica el detalle de los servicios de los tres equipos a rehabilitar

Las propuestas técnicas del concursante COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA SA de CV, no especifica el detalle de los servicios de los tres equipos a rehabilitar.


Evaluó Propuesta Técnica



Juan Ramón Becerra Dueñas
Jefatura de Saneamiento

Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco a 03 de noviembre del 2020

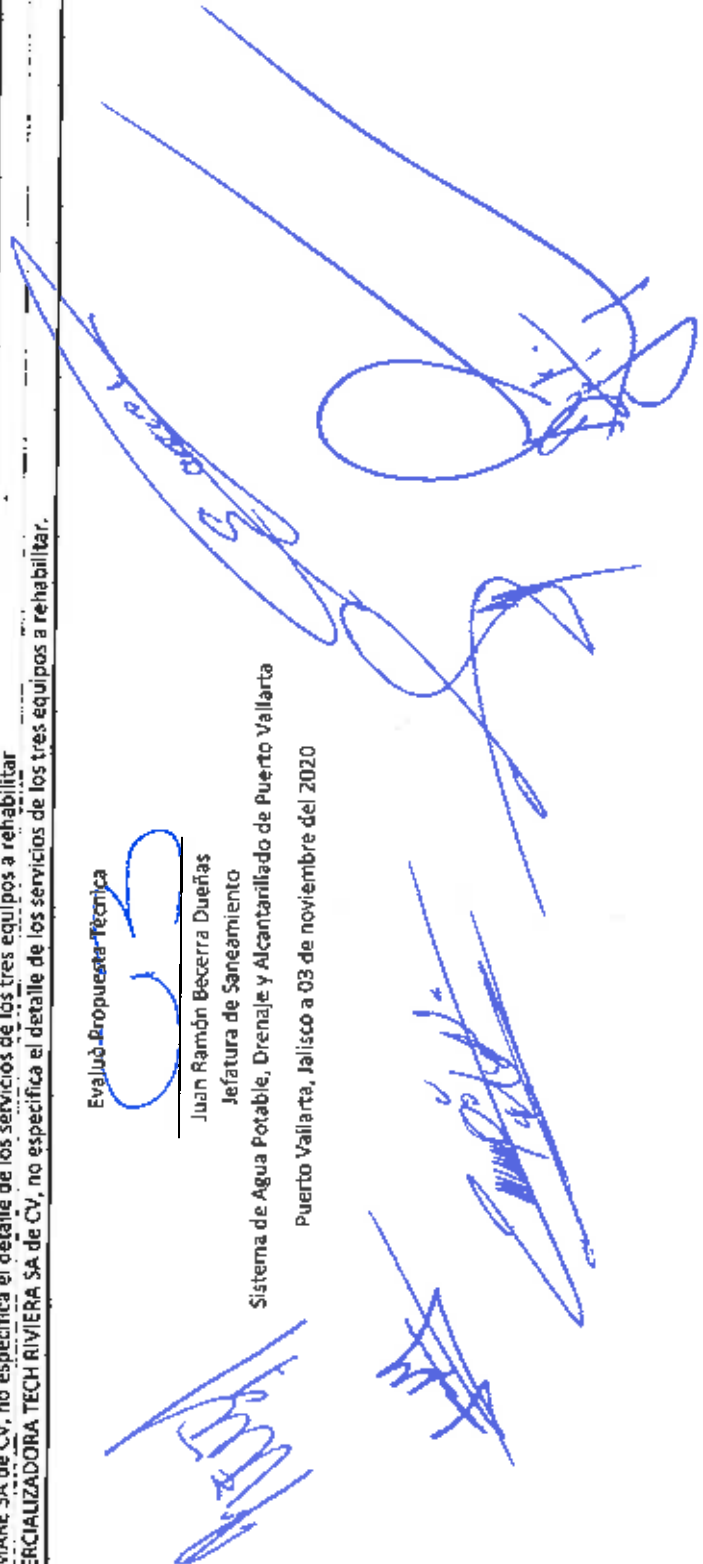

**SEAPAL N° LPISC/21/107019/2020
BOMBAS Y REFACCIONES PARA BOMBAS**

DESCRIPCIONES	ESPECIFICACIONES	PUMPS SUPPLY COMPANY SA de CV	BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO de OCCIDENTE SA de CV
BIEN o SERVICIO MODELO POTENCIA VOLTAJE FASES RPM D. DESCARGA PASO ESFERA	BOMBA SUMERGIBLE AGUAS NEGRAS BCB-03-54 5 HP 460 VAC 3 FASES 1735 RPM 3" 2.5"	Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
BIEN o SERVICIO MODELO REFACCIONES	KIT DE REFACCIONES PARA BOMBA CAVIDAD Z36KC11RMA/E 1 KIT Estator Rotor Sello mecanico Acoplamiento Buje Balero	Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

OBSERVACIONES

La propuesta técnica del concursante PUMPS SUPPLY COMPANY SA de CV Cumple con lo solicitado en la partida 1 y 2
 La propuesta técnica del concursante BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO de OCCIDENTE SA de CV cumple con lo solicitado en la partida 1 y 2, respecto al balero de la partida 2, esta pieza es del conjunto transmisión del equipo, el conjunto bomba no lleva balero.


Evaluó Propuesta Técnica



Juan Ramón Becerra Dueñas
 Jefatura de Sancionamiento

Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco a 03 de noviembre del 2020

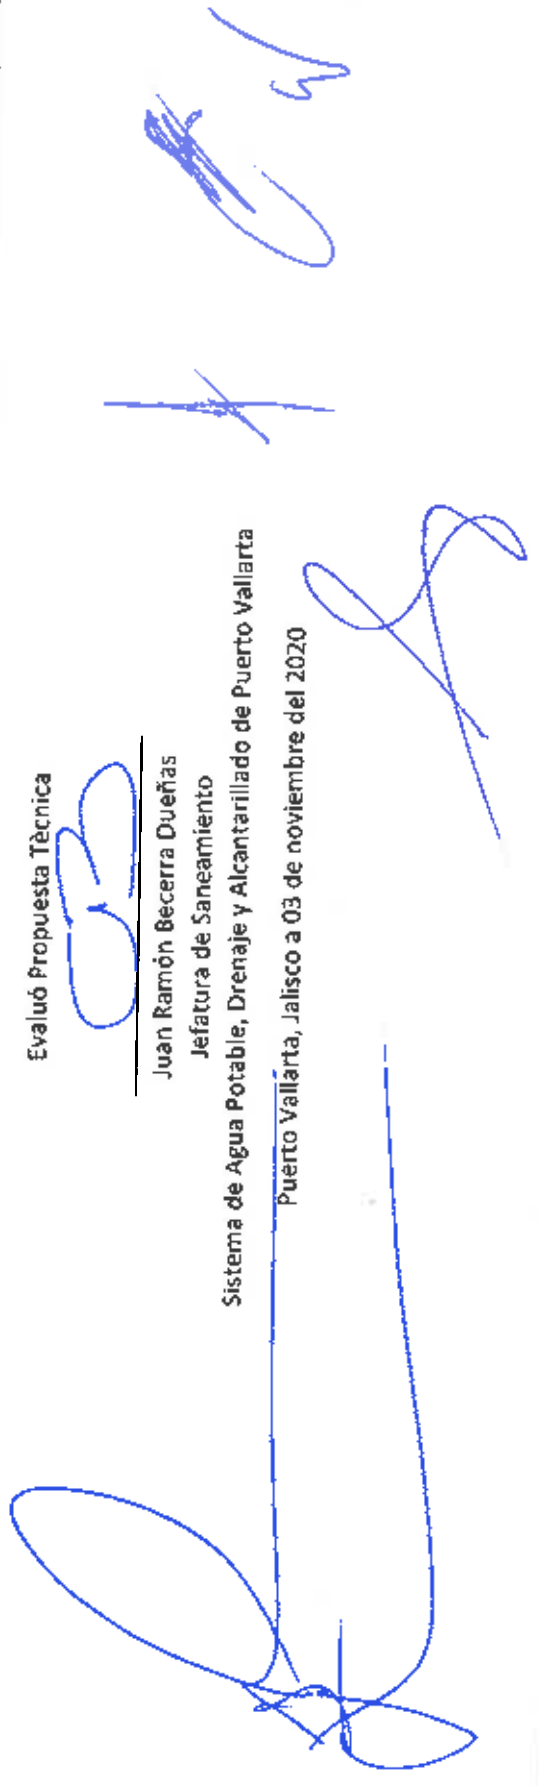



**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 3 CARCAMO LAS GLORIAS
LICITACIÓN PÚBLICA LPLSC/ 21 / 107019 / 2020**

03-nov-20

REQUERIMIENTOS TECNICOS	ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE O, S.A. DE C.V.	PUMPS SUPPLY COMPANY
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL 205 LPS. MODELO NP3153,181LT - 622 NÚMERO DE CURVA 622	CUMPLE	CUMPLE
GASTO 205 LPS	CUMPLE	CUMPLE
C.D.T. 3 MTS.	CUMPLE	CUMPLE
15 HP	CUMPLE	
VOLTS 460	CUMPLE	CUMPLE
3 F. 60 HZ	CUMPLE	CUMPLE
1, 155 RPM	CUMPLE	CUMPLE
AISLAMIENTO MOTOR CLASE H (180°C).	CUMPLE	CUMPLE
CABLE POTENCIA Y CONTROL SUBCAB 10 mts	CUMPLE	CUMPLE
EFICIENCIA HIDRÁULICA, NIVEL DE BOMBEO 588 MM SOBRE FONDO DEL CÁRCAMO	CUMPLE	CUMPLE
CARACTERÍSTICAS, CARCASA BOMBA HIERRO FUNDIDO GRIS, ASTM35B, HIERRO,	CUMPLE	CUMPLE
FLECHA INOXIDABLE AISI431	CUMPLE	CUMPLE
IMPULSOR R TIPO N	CUMPLE	CUMPLE
SELLO MECANICO IN-OUT WCCR/WCCR	CUMPLE	CUMPLE
CONTACTOS TÉRMICOS EN C/U BOBINAS DEL ESTATOR, SENSOR DE FUGAS DEL ESTATOR, CAMISA DE ENFRIAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE
ACCESORIOS: CODO DE DESCARGA DN 250, KIT TORNILLOS PARA SOPORTE SUPERIOR, CADENA CORTA Y CUERDA NYLON, OJO DE EXTRACCION PARA CADENA CORTA, ACCESORIOS DE MONITOREO Y CONTROL	CUMPLE	CUMPLE
RELEVADOR MINCAS II 24V	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA UN AÑO	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE,

José Fortino S.A.

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.

W



**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 4 POZO NO. 37
LICITACIÓN PÚBLICA LPLSC/ 21 / 107019 / 2020**

03-nov-20

REQUERIMIENTOS TECNICOS	BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE O, S.A. DE C.V.	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	
CUERPO DE TAZONES DE TRUBINA VERTICAL, TIPO TEXAS DE LA SERIE 11CLC DE 6 ETAPAS	NO CUMPLE	CUMPLE	
GASTO 50 L.P.S.	CUMPLE	CUMPLE	
C.D.T. 110 MTS	CUMPLE	CUMPLE	
DE 8" DE SALIDA	CUMPLE	CUMPLE	
LUBRICACIÓN DE AGUA	CUMPLE	CUMPLE	
IMPULSOR DE ACERO INOXIDABLE 316	CUMPLE	CUMPLE	
TIPO DE TAZÓN DE HIERRO FUNDIDO GRIS, VITRIFICADO INTERNO PARA MAYOR DURABILIDAD Y EFICIENCIA	CUMPLE	CUMPLE	
FLECHA DE ACERO INOXIDABLE 416, DE 1 11/16" DE 10 HILOS X PULGADAS	CUMPLE	CUMPLE	
COPELE REDUCIDO DE 1 1/2" PARA 10 HILOS X PULGADA	CUMPLE	CUMPLE	
GARANTIA UN AÑO	CUMPLE	CUMPLE	
OBSERVACIONES: Electrificaciones y Riego no ofrecen el modelo requerido en las bases			

ATENTAMENTE.

José Fortino B.A.

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 5 POZO NO. 38
LICITACIÓN PÚBLICA LPLSC/ 21 / 107019 / 2020

03-nov-20

REQUERIMIENTOS TECNICOS	BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE O, S.A. DE C.V.	PUMPS SUPPLY COMPANY	
CUERPO DE TAZONES DE TRUBINA VERTICAL, TIPO TEXAS DE LA SERIE 11CLC DE 7 ETAPAS	NO CUMPLE	CUMPLE	
GASTO 40 L.P.S.	CUMPLE	CUMPLE	
C.D.T. 110 MTS.	CUMPLE	CUMPLE	
DE 8" DE SALIDA	CUMPLE	CUMPLE	
LUBRICACIÓN DE AGUA	CUMPLE	CUMPLE	
IMPULSOR DE ACERO INOXIDABLE 316	CUMPLE	CUMPLE	
TIPO DE TAZÓN DE HIERRO FUNDIDO GRIS, VITRIFICADO INTERNO PARA MAYOR DURABILIDAD Y EFICIENCIA	CUMPLE	CUMPLE	
FLECHA DE ACERO INOXIDABLE 416, DE 1 1 1/16" DE 10 HILOS X PULGADAS	CUMPLE	CUMPLE	
COPLÉ DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" PARA 10 HILOS X PULGADA	CUMPLE	CUMPLE	
GARANTIA UN AÑO	CUMPLE	CUMPLE	

OBSERVACIONES: Electrificaciones y Riego no ofrecen el modelo requerido en las bases

ATENTAMENTE:

José Fortino G.A.
C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 1
LICITACIÓN PÚBLICA LPMSC/ 22 / 106093 / 2020

03-nov-20

REQUERIMIENTOS TECNICOS	PINTURAS Y RECURRIMIENTOS PV, S.A. DE C.V.	MARIO ALFONSO DE JESÚS RAMÍREZ FLORES	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Pintura Vinílica blanca, (115 cubetas de 19 lts.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Acabado Mate	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Densidad 1,352 +0.03 Kg/l	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Viscosidad Stormer a 25° 105 - 115 UK	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólido en peso 47.00 + - 1%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en Vo. 28.000 + - 2%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor seco recomendado en mils 2 - mils	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al tacto 30 - 40 minutos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado para repintado 2 hrs. mínimo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Reductor Agua limpia (10%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento teórico 7 - 9 m2/lit	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Lavabilidad 2,500 ciclos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Durabilidad estimada 7 años mínimo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE.

José Fortino G.A.

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
 JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 2
LICITACIÓN PÚBLICA LPMSC/ 22 / 106093 / 2020

03-nov-20

REQUERIMIENTOS TECNICOS	PINTURAS Y RECUBRIMENTOS PV, S.A. DE C.V.	MARIO ALFONSO DE JESÚS RAMÍREZ FLORES	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Pintura esmalte azul rey (19 Cubetas de 19 Lts.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Densidad 0.91 - 1.05 Kg/l	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Viscosidad Brookfield LV a 25° C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Brillo 0 60° 87 - 93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en Peso 52 - 58%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en vol. 41 - 46%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor húmedo recomendado en mils. (por capa) 2 - 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor seco recomendado en mils. 1 - 1.5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al tacto (a 1 mils de espesor) 4 - 5 hrs	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al manejo (a 1 mils de spesor) 16 - 24 hrs	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento teórico 8 -9 m2/l.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento práctico 5 - 7 m2/l	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Diluyente Aguarras (D-010) diluyente estandar (D-001) y/o diluente amareciano (d-8000) (10 - 30%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE,

José Fortino G.A.

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
 JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 3
LICITACIÓN PÚBLICA LPMSC/ 22 / 106093 / 2020

03-nov-20

REQUERIMIENTOS TECNICOS	PINTURAS Y RECUBRIMENTOS PV, S.A. DE C.V.	MARIO ALFONSO DE JESÚS RAMÍREZ FLORES	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Pintura esmalte negro anticorrosivo (10 Latas de 4 Lts)			
Densidad 0.91 - 1.05 Kg/lt	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Viscosidad Brookfield LV a 25° C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Brillo 60° 87 - 93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en Peso 52 - 58%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en vol. 41 - 46%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor húmedo recomendado en mils (por capa) 2 - 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor seco recomendado en mils 1 - 1.5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al tacto (a 1 mils de espesor) 4 - 5 hrs	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al manejo (a 1 mils de espesor) 16 - 24 hrs	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento teórico 8 -9 m2/lt.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento práctico 5 - 7 m2/lt	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Diluyente Aguarras (D 010) diluyente estandar (D-001) y/o diluyente amareciano (d-8000) (10 - 30%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE.

José Fortino S.A.

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
 JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom left and several others on the right side of the page.



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 4
LICITACIÓN PÚBLICA LPMSC/ 22 / 106093 / 2020

03-nov-20

REQUERIMIENTOS TECNICOS	PINTURAS Y RECUBRIMENTOS PV, S.A. DE C.V.	MARIO ALFONSO DE JESÚS RAMÍREZ FLORES	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Pintura esmalte verde bosque (9 Latas de 4 Lts)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Densidad 0.91 - 1.05 Kg/lt	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Viscosidad Brookfield LV a 25° C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Brillo 60° 87 - 93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en Peso 52 - 58%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en vol. 41 - 46%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor húmedo recomendado en mils (por capa) 2 -3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor seco recomendado en mils 1 - 1.5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al tacto (a 1 mils de espesor) 4 - 5 hrs	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al manejo (a 1 mils de espesor) 16 - 24 hrs	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento teórico 8 -9 m2/lt	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento práctico 5 - 7 m2/lt	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Diluyente Aguarras (D-010) diluyente estandar (D-001) y/o diluyente amareciano (d-8000) (10 - 30%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE.

José Fortino G.A.

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
 JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 5
LICITACIÓN PÚBLICA LPMSC/ 22 / 106093 / 2020

03-nov-20

REQUERIMIENTOS TECNICOS	PINTURAS Y RECUBRIMENTOS PV, S.A. DE C.V.	MARIO ALFONSO DE JESÚS RAMÍREZ FLORES	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Pintura esmalte café (7 cubetas de 19 Lts)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Densidad 0.91 - 1.05 Kg/lt	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Viscosidad Brookfield LV a 25° C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Brillo 60° 87 - 93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en Peso 52 - 58%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en vol. 41 - 46%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor húmedo recomendado en mils (por capa) 2 - 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor seco recomendado en mils 1 - 1.5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al tacto (a 1 mils de espesor) 4 - 5 hrs	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al manejo (a 1 mils de spesor) 16 - 24 hrs	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento teórico 8 -9 m ² /lt.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento práctico 5 - 7 m ² /lt	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Diluyente Aguarras (D-010) diluyente estandar (D-001) y/o diluyente amareciano (d-8000) (10 - 30%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE.

José Fortino B.A.

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
 JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 6
LICITACIÓN PÚBLICA LPMSC/ 22 / 106093 / 2020

03-nov-20

REQUERIMIENTOS TECNICOS	PINTURAS Y RECUBRIMENTOS PV, S.A. DE C.V.	MARIO ALFONSO DE JESÚS RAMÍREZ FLORES	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Pintura esmalte gris (7 Latas de 4 Lts)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Densidad 0.91 - 1.05 Kg/lt	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Viscosidad Brookfield LV a 25° C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Brillo 60° 87 - 93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en Peso 52 - 58%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en vol. 41 - 46%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor húmedo recomendado en mils (por capa) 2 - 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor seco recomendado en mils 1 - 1.5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al tacto (a 1 mils de espesor) 4 - 5 hrs	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al manejo (a 1 mils de espesor) 16 - 24 hrs	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento teórico 8 - 9 m ² /lt.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento práctico 5 - 7 m ² /lt	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Diluyente Aguarras (D-010) diluyente estandar (D-001) y/o diluyente amareciano (d-8000) (10 - 30%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE.

José Fortino E.A

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
 JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 7
LICITACIÓN PÚBLICA LPMSC/ 22 / 106093 / 2020

03-nov-20

REQUERIMIENTOS TECNICOS	PINTURAS Y RECUBRIMENTOS PV, S.A. DE C.V.	MARIO ALFONSO DE JESÚS RAMÍREZ FLORES	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Pintura esmalte amarillo tráfico (9 Latas de 4 Lts)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Densidad 0.91 - 1.05 Kg/lt	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Viscosidad Brookfield LV a 25° C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Brillo 60° 87 - 93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en Peso 52 - 58%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en vol. 41 - 46%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor húmedo recomendado en mils (por capa) 2 - 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor seco recomendado en mils 1 - 1.5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al tacto (a 1 mils de espesor) 4 - 5 hrs	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al manejo (a 1 mils de espesor) 16 - 24 hrs	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento teórico 8 -9 m2/lt	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento práctico 5 - 7 m2/lt	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Diluyente Aguarras (D-010) diluyente estandar (D-001) y/o diluyente amareciano (d-8000) (10 - 30%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE,

José Fortino G.A.

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
 JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 8
LICITACIÓN PÚBLICA LPMSC/ 22 / 106093 / 2020

03-nov-20

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	PINTURAS Y RECUBRIMENTOS PV, S.A. DE C.V.	MARIO ALFONSO DE JESÚS RAMÍREZ FLORES	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Pintura esmalte blanca (3 Cubetas de 19 Lts y 4 Latas de 4 Lts)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Densidad 0.91 - 1.05 Kg/lit	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Viscosidad Brookfield LV a 25° C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Brillo 60° 87 - 93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en Peso 52 - 58%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en vol. 41 - 46%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor húmedo recomendado en mils (por capa) 2 - 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor seco recomendado en mils 1 - 15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al tacto (a 1 mils de espesor) 4 - 5 hrs	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al manejo (a 1 mils de espesor) 16 - 24 hrs	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento teórico 8 -9 m2/lit.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento práctico 5 - 7 m2/lit	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Diluyente Aguarras (D-010) diluyente estandar (D-001) y/o diluyente amareciano (d-8000) (10 - 30%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE.

José Fortino E.A.

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
 JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 9
LICITACIÓN PÚBLICA LPMSC/ 22 / 106093 / 2020

03-nov-20

REQUERIMIENTOS TECNICOS	PINTURAS Y RECUBRIMENTOS PV, S.A. DE C.V.	MARIO ALFONSO DE JESÚS RAMÍREZ FLORES	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Pintura esmalte rojo bombero (7 Latas de 4 Lts)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Densidad 0.91 - 1.05 Kg/lit	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Viscosidad Brookfield LV a 25° C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Brillo 60° 87 - 93	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en Peso 52 - 58%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en vol 41 - 46%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor húmedo recomendado en mils (por capa) 2 - 3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor seco recomendado en mils 1 - 1.5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al tacto (a 1 mils de espesor) 4 - 5 hrs	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Secado al manejo (a 1 mils de espesor) 16 - 24 hrs	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento teórico 8 -9 m2/lit.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento práctico 5 - 7 m2/lit	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Diluyente Aguarras (D-010) diluyente estandar (D-001) y/o diluyente amareciano (d-8000) (10 - 30%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE.

José Fortino G.A

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
 JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 10
LICITACIÓN PÚBLICA LPMSC/ 22 / 106093 / 2020

03-nov-20

REQUERIMIENTOS TECNICOS	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV, S.A. DE C.V.	MARIO ALFONSO DE JESÚS RAMÍREZ FLORES	PINTA COLOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Pintura Epóxica blanco brillante (10 Latas de 4 Lts con sus respectivos solventes)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Grado Alimenticio	NO	CUMPLE	CUMPLE
Relación de mezcla: 2 parte de base x 1 de catalizador	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tipo de catalizador Poliamida	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Viscosidad Aplicación 25-30 segs Copa ford 4 (25")	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tiempo de inducción 30 minutos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Vida útil, máximo 8 horas ya mezclado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Densidad 1,310 Kg/lit (promedio mezcla)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
% Sólidos en peso 89-70 (promedio mezcla)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rendimiento Hasta 21,7 m ² /lit (1.0mils. DFT)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Espesor sugerido 3.0 - 6.0 mts. (película seca)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
No. De manos 1 o 2 depende del uso	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tiempo de secado al tacto 30 min	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Acabado semibrillante	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tipo de secado Evap. De solventes y reacción química	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No especifica grado alimenticio.

ATENTAMENTE,

José Fortino S.A.

C. JOSÉ FORTINO GARCÍA AMARAL
 JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.

SEAPAL N° LPLSC/23/106898/2020

TRACTOR PODADOR

DESCRIPCIONES	ESPECIFICACIONES	COMERCIA: ZADORA TECH RIVIERA SA de CV	GUILLERMO NUÑO COSIO	SUSATEC SA de CV	REFAMARE SA de CV	MARIBEL HERNANDEZ GUTIERREZ
BIEN o SERVICIO	TRACTOR PODADOR	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
MODELO	725 CC	Cumple	Cumple	747 cc	Cumple	Cumple
TANQUE	10.6 LITS	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
CONTADOR	DE HORAS	Cumple	Cumple	No especifica	Cumple	Cumple
CUCHILLA	54"	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
DESCARGA	LATERAL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
No. CUCHILLAS	3	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
CUBIERTA	LAMINADO C/LLANTAS	Cumple	Cumple	No especifica	Cumple	Cumple
AJUSTE ALTURA	9	Cumple	Cumple	No especifica	Cumple	Cumple
ENCENDIDO	ELECTRICO	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
TRANSMISION	HIDROSTATICA DUAL EZT	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
LLANTAS	11"x6" / 20" x 10"	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
ASIENTO TRASERO	ALTO	Cumple	Cumple	No especifica	Cumple	Cumple

OBSERVACIONES

Las propuestas técnicas del concursante COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA SA de CV cumple con lo solicitado
 Las propuestas técnicas del concursante GUILLERMO NUÑO COSIO cumple con lo solicitado
 Las propuestas técnicas del concursante SUSATEC SA de CV no cumple con lo solicitado
 Las propuestas técnicas del concursante REFAMARE SA de CV cumple con lo solicitado
 Las propuestas técnicas del concursante MARIBEL HERNANDEZ GUTIERREZ cumple con lo solicitado

Evaluó Propuesta Técnica

Juan Ramón Becerra Dueñas
 Jefatura de Saneamiento

Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco a 03 de noviembre del 2020



COMITÉ DE ADQUISICIONES
SEAPAL VALLARTA
P R E S E N T E

Puerto Vallarta Jalisco a 04 de noviembre del 2020

DICTAMEN TECNICO: Licitación Pública Local SEAPAL No LPLSC/26/107025/2020

PARTIDA	ESPECIFICACIONES PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES DE EQUIPOS DE CLORACION	RESULTADOS DE LAS EMPRESAS		
		PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA FILTRACION S.A. DE C.V.	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	AQUA LAMA REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
1	KIT DE DIAFRAGAMAS PARA PULSATRON CABEZAL #3 (PAQUETE C/5 PZAS)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	KIT DE DIAFRAGMAS PARA PULSATRON CABEZAL # 4(PAQUETE C/5 PZAS)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	KIT DE DIAFRAGMAS PARA PULSATRON CABEZAL # 5 (PAQUETE C/5 PZAS)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	KIT DE VALVULAS PULSATRON, SUCCION DE DESCARGA PTC1 (PARA BOMBA LBS35A-PTC1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	ENSAMBLE DE VALVULA DE INYECCION, (J610989)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	KIT DE VALVULA PULSATRON, SUCCION Y DESCARGA VHC1, PARA BOMBA DOSIFICADORA MEGA P75MEH2DAVHC1A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	ENSAMBLE DE VALVULA DE INYECCION 41693	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	CABEZAL DE BOMBA PULSATRON (L0200300-FPP), PARA BOMBA LBS35A-PTC1-XXX)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CAEZAL DE BOMA PULSATRON (L0200300-PVC), PARA BOMBA MEGA P75MEH2DAVHC1A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Sin otro particular me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

ING. ELISEO MORENO COVARRUBIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA

C.c.p. Archivo